

СЕРИЯ N-HEAT®

Электрические нагревательные кабели 2014/15






Nexans



NEXANS

— изобретатель нагревательного кабеля -1926 г.

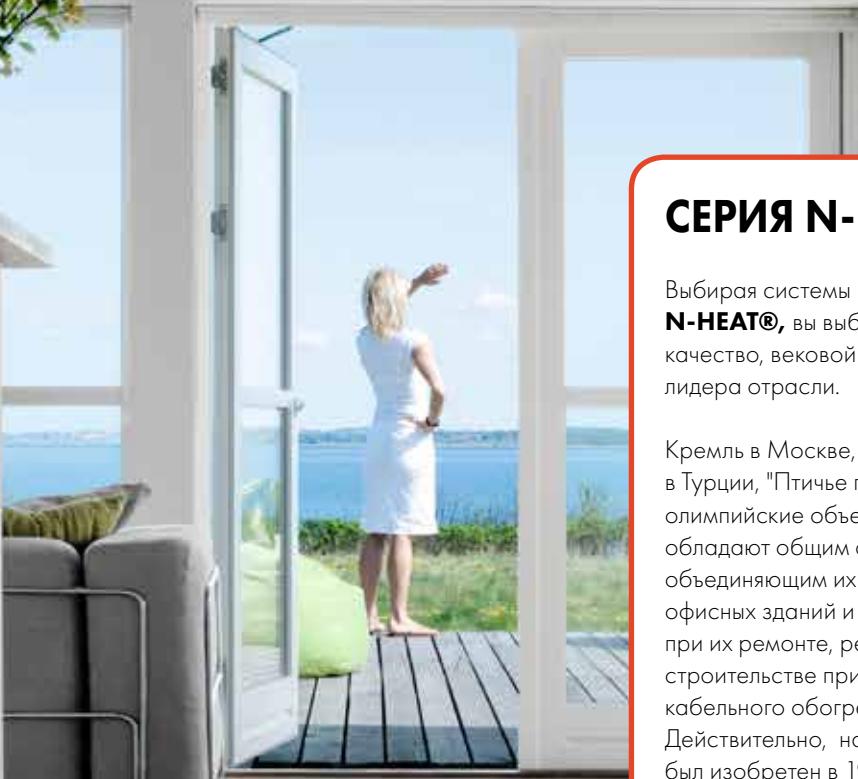

СЕРИЯ N-HEAT®

Выбирая системы кабельного обогрева **N-HEAT®**, вы выбираете неоспоримое качество, вековой опыт и надежность от лидера отрасли.

Кремль в Москве, стадион "Сивас" в Турции, "Птичье гнездо" и другие олимпийские объекты в Китае, - все они обладают общим свойством, объединяющим их с тысячами офисных зданий и частных домов: при их ремонте, реставрации или строительстве применялись системы кабельного обогрева компании Nexans. Действительно, нагревательный кабель был изобретен в 1926 году в Норвегии, и с тех пор мы производим и поставляем нагревательный кабель самого высокого качества во все уголки мира. В течение последних 100 лет мы уделяли особое внимание постоянному развитию технологии кабельного обогрева, стремясь в своих разработках превзойти требования рынка.

Сегодня наша ведущая концепция кабельного обогрева **N-HEAT®** является очевидным выбором, обеспечивающим комфорт и надежность.

Высокотехнологичные системы кабельного обогрева просты в монтаже, долговечны и энергоэффективны. Они обеспечивают полную безопасность для здоровья и окружающей среды.

PATENT SPECIFICATION

Convention Date (Germany) : June 23, 1926
Application Date (in United Kingdom) : June 23, 1926

Complete Accepted : June 23, 1926

COMPLETE SPECIFICATION.
An Electric Heating Cable.

SKANDINAVISKE
MAR OLSEN,
Prestegaards-
v (Ass.)

of a wire resistance
bottom thereof.
An electric heating
present invention
made of a materi
resistance, an ins
substantially un
heat, such, fo
impregnated asbe
high hysteresis
so as to increase
rated in the cab
more such cond
the cable and are
insulating cover
material.

cable is pr
ng large areas, e
warming the so
oses rather tha
s cooking or like
own forms of h
lly designed.
damage owing
ndings, the ins
preferably provided
h of relatively
resist chemical
cks.

e according to
e instance of its
Illustrated by 80
companying
rising two

of cable 85
or, a cross-section
bed provided with a
according to the invention,
longitudinal section on

Figure 3.

Нагревательные кабели Nexans

Нагревательные кабели
Nexans всегда считались высококачественными изделиями, отличающимися простотой монтажа, надежностью и безопасностью.



Краткое содержание

Все изделия разработаны и испытаны в соответствии с международными стандартами, такими как IEC и CENELEC, и отвечают всем требованиям Европейской директивы по низковольтному оборудованию. Продукция сертифицирована в соответствии со стандартом по системам менеджмента качества ISO 9001 и стандартом по системам экологического менеджмента ISO 14001. Компания Nexans предоставляет 20-летнюю гарантию на свои резистивные нагревательные кабели и 10-летнюю гарантию на свои саморегулирующиеся нагревательные кабели. В настоящем справочнике рассматривается применение нагревательных кабелей и приводится информация об изделиях компании Nexans Norway AS. Изделия могут дополнительно сертифицироваться на соответствие принятым местным нормам и законодательству. Данный справочник содержит только общие рекомендации применимые в любой стране. Он не содержит указаний на местные нормы и правила. При использовании справочника следует руководствоваться принятыми национальными нормативами и требованиями по монтажу.



Оглавление

Часть 1

Общие сведения

- 07** Тёплые полы
- 08** Тепловые потери и требуемая мощность кабеля
- 09** Проектирование и расчеты
- 10** Выбор терморегулятора
- 11** Формулы, обозначения и единицы измерения

Часть 2

Применение

- 13** Обогрев бетонных полов
- 14** Обогрев пола ванных комнатах
- 15** Обогрев деревянных полов на лагах
- 16** Решения для проектов реконструкции
- 18** Системы снеготаяния
- 19** Нагревательные кабели на уличных лестницах
- 20** Система антиобледенения водосточных желобов и водостоков крыш
- 23** Защита труб и резервуаров от промерзания
- 26** Обогрев полов морозильных камер
- 26** Обогрев спортивных площадок и полей
- 27** Сушка бетонных конструкций
- 28** Обогрев трубопроводов горячей воды в зданиях

Качество

Нагревательные кабели Nexans соответствуют самым высоким стандартам качества и имеют региональные сертификаты на всех крупных рынках сбыта. Все наши резистивные нагревательные кабели обеспечиваются 20-летней гарантией при условии проведения монтажа квалифицированным персоналом и в соответствии с нашими инструкциями по монтажу.

Инновация

Нагревательные кабели Nexans являются норвежским изделием и изобретением. Мы производим нагревательные кабели на протяжении 90 лет. И все эти годы мы совершенствуем свою продукцию в соответствии с изменяющимися требованиями рынка и внедряем самые передовые технические решения. Примером может служить наше уникальное скрытое безмуфтовое соединение SPLICE, обеспечивающее бесшовное сращивание нагревающего элемента и силовой части кабеля.

Другой пример — усовершенствованный

экран кабеля MILLIMAT и наши надежные концевые муфты, предотвращающие проникновение влаги.

Информация о продукции

Наш справочник дает рекомендации и предоставляет общую информацию по нагревательным кабелям, и мы надеемся, что он послужит удобным источником информации для конечного пользователя, электриков, монтажников и проектантов.

В настоящем справочнике вы найдете сведения о "тёплых полах" и о многих других типах применения нагревательных кабелей, в том числе и о системах снеготаяния, и защите труб от промерзания. Выберите ли вы наши обычные нагревательные кабели, или один из наших тонких нагревательных матов, — вы делаете верный выбор, отдавая предпочтение продукции Nexans.

Вы можете также посетить наш сайт www.nexans.com/nheat, и получить более подробную информацию о нагревательных кабелях и их применении.

Наша продукция непрерывно совершенствуется, и компания Nexans Norway AS оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без предварительного уведомления.



Часть 3

Техническая информация о продукции

Резистивные нагревательные кабели

- 30** N-HEAT® TXLP/2R NORDIC
- 31** N-HEAT® TXLP/2R CLASSIC
- 32** N-HEAT® TXLP/1
- 33** N-HEAT® TXLP, одножильный, поставляемый на барабане
- 34** N-HEAT® TXLP Twin, двухжильный, поставляемый на барабане
- 35** N-HEAT® DEFROST SNOW
- 37** N-HEAT® TXLP/1, 28 Вт/м

Нагревательные маты

- 38** N-HEAT® MILLIMAT™

Саморегулирующиеся нагревательные кабели

- 40** N-HEAT® DEFROST PIPE / GUTTER
- 42** N-HEAT® DEFROST WATER
- N-HEAT® DEFROST WATER KIT
- 43** N-HEAT® WARM WATER PIPE

Терморегулятор

- 45** N-HEAT® MILLITEMP™
- Терморегулятор для управления "тёплым полом"

Аксессуары

- 46** Аксессуары для нагревательных кабелей серии N-HEAT®
- 47** Аксессуары для саморегулирующихся нагревательных кабелей

Часть 4

Приложение

- 49** Область применения нагревательных кабелей Nexans
- 50** Таблица выбора комплектов кабеля TXLP/2R 17 Вт/м в зависимости от площади помещения и требуемой удельной мощности кабельной системы обогрева
- 51** Диаграмма мощности, 120 В
- 52** Диаграмма мощности, 230 В
- 53** Диаграмма мощности, 400 В

Часть 1

Тёплые полы



Нагревательный кабель для обогрева помещений

Во всем мире электричество используется в качестве самого распространенного источника энергии для отопления зданий. Поскольку мировые запасы нефти и газа неуклонно истощаются, в большинстве стран ищут новые обновляемые экологичные источники энергии. Некоторыми возможными решениями являются ветро- и гелиоэнергетика, атомная энергетика и гидроэнергетика. Эти источники энергии служат для производства электроэнергии уже сейчас, а в будущем могут оказаться единственным способом производства электроэнергии.

Преимущества подогрева полов электрическими кабельными системами

Использование электричества для отопления дома приобретает все большую популярность. Если сделан выбор в пользу электричества, используемого в качестве источника энергии для отопления дома, возникает множество вариантов подогрева. Для многих, по очевидным причинам, естественным выбором оказывается «теплый пол». Такая отопительная система невидима, она освобождает стены от настенных обогревателей; она не имеет запаха, и позволяет легко регулировать теплоотдачу, увеличивая или уменьшая нагрев, и обеспечивая, таким образом, экономию электроэнергии. Кроме того, можно получить дополнительную экономию электроэнергии, используя современный терморегулятор с расширенными функциями управления. Электрический обогрев пола обладает многими преимуществами в сравнение с другими конструкциями обогрева пола. Нагревательные кабели

экономичны, легко устанавливаются, и не требуют дополнительных затрат на техническое обслуживание. Пользуясь «теплым полом», можно в любой момент отключить от питания некоторые из обогреваемых комнат, например, в летние месяцы, и оставить только обогрев пола в ванной комнате с минимальными установками температуры. Современные терморегуляторы позволяют снизить энергопотребление, установив, например, экономичные режимы нагрева в течение ночи и рабочего дня.

Отопление путем подогрева пола — это отопление при помощи низкотемпературного теплового излучения, которое прогревает воздух в помещении. При этом обеспечивается меньшая разность температур воздуха у пола и потолка, чем в помещениях с настенными отопительными системами. Нагрев воздуха на уровне пола обеспечивает более комфортное распределение тепла в помещении. При этом тепло не накапливается у потолка, как это происходит при традиционном отоплении при помощи настенных радиаторов.

Номенклатура наших изделий простирается от нагревательных кабелей для монтажа под керамической плиткой в ванных комнатах, до тонких нагревательных матов, укладываемых под деревянными полами, — там, где имеет значение высота пола. Наши маты становятся все более популярными благодаря простоте их установки. Наши изделия пригодны для использования как для проектов реконструкции, так и для строительства новых зданий.



«Тёплые полы» могут использоваться для отопления всего дома или в сочетании с другими источниками тепла. Основными их преимуществами являются гибкость, расширенные возможности управления и простота сочетания «тёплых полов» с другими системами.

Кабельная система обогрева пола хорошо зарекомендовала себя для создания исключительно комфортного внутреннего жилого пространства. «Теплый пол» является наилучшим решением для большинства типов помещений, например, ванных комнат, туалетов, коридоров, жилых помещений, кухонь и детских комнат.

Пол - это поверхность большой площади, обычно, с низкой температурой. Однако обогрев пола продуцирует тепловое излучение, и, вследствие этого, - равномерное распределение тепла по всему помещению. В сравнение с настенными отопительными приборами, обогрев пола, при том же уровне комфорта, позволяет снизить установку температуры на 2–3 °C. Это позволяет снизить энергопотребление на 5–10 % по сравнению с настенными отопительными приборами.

Тепловые потери и требуемая мощность кабеля

«Тёплые полы» повсеместно используются в качестве главного источника тепла для помещения.

В новых и надлежащим образом теплоизолированных зданиях потери тепла обычно составляют $40\text{--}80 \text{ Вт}/\text{м}^2$. В старых и плохо теплоизолированных зданиях потери тепла составляют $80\text{--}100 \text{ Вт}/\text{м}^2$. Требуемая мощность для обогрева здания зависит от температуры наружного воздуха, желаемой температуры внутри здания и от того, насколько хорошо изолировано здание. Кроме того, необходимо учитывать наличие в помещении сквозняков от окон и дверей.

Полный расчёт тепловых потерь следует проводить в соответствии с местными строительными требованиями и нормативами.

Приведенные ниже формула и график помогут вам быстро вычислить требуемую мощность кабеля для вашего помещения.

1. Вычислите общую площадь окон в процентах от общей площади пола. Это даст значение по оси X.
2. Проведите линию от оси X до точки пересечения с соответствующей вашему помещению прямой разности температур, а затем проведите соответствующую линию до оси Y, чтобы определить рекомендуемое значение удельной мощности кабельной системы ($\text{Вт}/\text{м}^2$) для вашей площади пола.

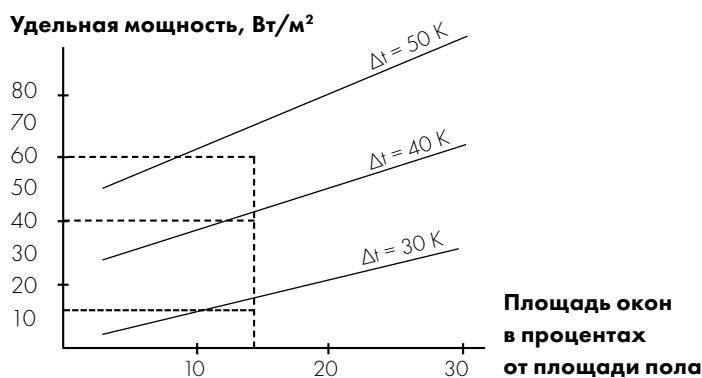


Диаграмма вычисления требуемой мощности системы для зданий.

Исходные данные:

Высота потолка 2,5 м

Метод не надежен для помещений с открытыми лестницами, которые позволяют выходить теплому воздуху.

Стандартные коэффициенты тепловых потерь:

Окна $U = 2,10 \text{ Вт}/\text{м}^2\text{K}$

Наружные стены $U = 0,25 \text{ Вт}/\text{м}^2\text{K}$

Потолок $U = 0,23 \text{ Вт}/\text{м}^2\text{K}$

Пол $U = 0,30 \text{ Вт}/\text{м}^2\text{K}$

Температура в помещении = 20°C

Проектирование и расчеты

Правильное проектирование - залог того, что теплый пол обеспечит наивысший комфорт и будет работать многие годы, доказывая свою энергоэффективность.

Для выбора требуемого кабельного изделия необходимо учесть следующее.

Требуемая мощность

Первым шагом является определение удельной мощности ($\text{Вт}/\text{м}^2$) устанавливаемой кабельной системы. Для «тёплых полов» это можно определить либо расчетом тепловых потерь, либо подобрать уже готовое рассчитанное значение (см. приложение на стр. 47), что является быстрым и надёжным методом. Расчеты тепловых потерь могут оказаться сложными и, по возможности, должны производиться архитектором, проектировщиком или монтажной организацией.

Обогреваемая площадь

Требуемая мощность системы обогрева обычно рассчитывается в расчёте на общую площадь. В помещениях со стационарно располагающимися предметами, такими как встроенная мебель, унитаз, ванна и т. п., может оказаться необходимым увеличить обогреваемую площадь, чтобы скомпенсировать необогреваемые участки площади. Нагревательный кабель никогда не укладывают под стационарно располагаемыми на полу предметами.

Выбор типа кабеля

Выбор типа кабеля зависит от типа применения и особенностей обогреваемой строительной конструкции, например, тип грунта или пола, требуемая мощность и т. п. Подробную информацию по этому вопросу можно найти в Части 2 (Применение) настоящего каталога.

Шаг укладки


Этот параметр применим к укладке кабеля, но не к кабельным матам, у которых расстояние между прямолинейными участками кабеля уже фиксировано. Если кабель укладывается с надлежащим шагом укладки, он покроет всю площадь. Шаг укладки легко определяется делением величины обогреваемой площади на длину кабеля.

Программа NexCalc

Наша расчетная программа для расчета нагревательных кабелей является полезным инструментом для всех проектов, в которых предпочитают использовать кабели, а не маты. Откройте www.nexans.com/nheat, затем выберите ссылку 'NexCalc (calculation)', и тогда у вас появится возможность использовать нашу программу расчета NexCalc для определения типа кабельного изделия и его количества. Программа использует цветовое кодирование, которое дает рекомендации и подсказки, какие допустимы вычисления. Каждое вычисление легко распечатать и использовать в качестве технической документации. Кроме того, там имеется ссылка, где вы сможете найти подробную спецификацию на все наши кабельные изделия.

$$\text{Шаг укладки (м)} = \frac{\text{Обогреваемая площадь (м}^2\text{)}}{\text{Длина кабеля (м)}}$$

Программа NexCalc

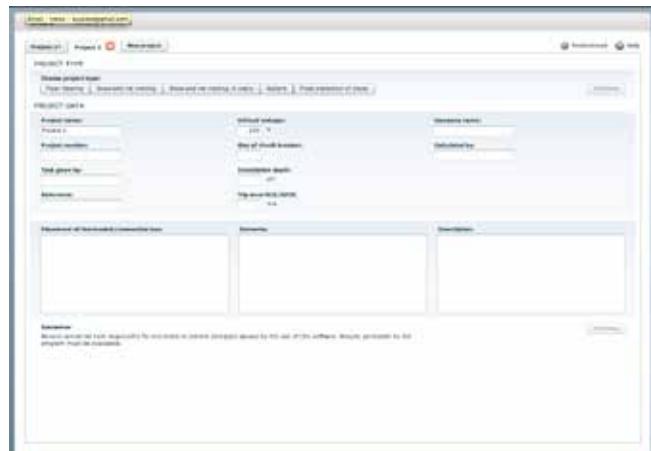

Выбор терморегулятора

Выбор принципа действия

Основная задача отопления	Назначение	Выбор типа терморегулятора
Тёплый пол. Может использоваться в виде основного источника тепла	Комфортный подогрев полов, например в ванной комнате или в прихожей. Используется также для просушки и устранения скольжения пола в прихожих, ванных комнатах, магазинах и иных общественных помещениях.	Электронный терморегулятор с датчиком температуры пола.
Подогрев пола в сочетании с другими способами отопления	Базовое отопление осуществляется подогревом пола, а регулирование температуры — с помощью другого источника тепла.	Терморегулятор с датчиком температуры пола.
Подогрев пола, отопление помещения. Может использоваться в виде основного или единственного источника тепла	Поддержка комфортной температуры во всем помещении.	Терморегулятор с встроенным или дистанционным комнатным датчиком (может быть объединен с датчиком-ограничителем температуры пола).

Выбор датчика-ограничителя

В некоторых случаях необходимо использовать терморегулятор с выносным датчиком, регулирующим минимальную и максимальную температуру обогреваемой конструкции.

Ограничение минимальной температуры	Ограничение максимальной температуры
Обеспечивает поддержку минимальной комфортной температуры пола. В случае нагревания помещения прямым солнечным светом система подогрева пола может отключаться на время, достаточное для снижения температуры пола. В случае массивных бетонных стяжек, толщиной 40–80 мм, подогрев пола при его включении займет достаточно продолжительное время.	При монтаже в деревянных полах и в случае других применений может потребоваться ограничение максимальной температуры кабеля или собственно пола, например, до 28 °C.

Управление кабельной системой при помощи терморегулятора

Терморегулятор автоматически поддержит нужную температуру в помещении путем включения и выключения нагревательного кабеля по мере необходимости. На обогрев, производимый нагревательным кабелем, влияют такие факторы, как температура наружного воздуха, количество тепла, выделяемое другими электрическими приборами, осветительные устройства, солнце, и даже находящиеся в помещении люди. Все прочие независимые источники тепла могут вырабатывать до 10–20 % от общего количества тепла.

Экономия до 25 % с помощью режима пониженной температуры

В рабочие дни может потребоваться включение подогрева только утром и затем с конца дня до позднего вечера. В учреждениях подогрев требуется в течение дня с понедельника до пятницы. При снижении установки температуры приблизительно на 5 °C в ночное время и днем в течение рабочей недели можно снизить расход энергии на 15–20 %. Наибольший выигрыш режим пониженной температуры дает для полов толщиной не более 10–20 мм и деревянных полов. Массивные конструкции толщиной 40–60 мм и более дольше нагреваются и остывают, поэтому для них время понижения и повышения температуры должно быть больше. Это означает, что режим пониженной температуры должен использоваться только в том случае, если период его использования продолжается относительно долго, например всю ночь.

Установка терморегулятора с датчиком температуры пола

Правильная установка датчика — необходимое условие надлежащей работы терморегулятора и обеспечения комфорта и снижения энергопотребления системы до минимума. Датчик температуры пола должен устанавливаться в той части пола, которая не будет закрыта массивной мебелью. Не следует располагать датчик в непосредственной близости к нагревательному кабелю. Чтобы упростить замену датчика в случае неисправности, его нужно поместить в трубку. Трубку следует герметично закрыть и поместить как можно ближе к поверхности пола — это и будет главная контрольная точка. В случае необходимости, кабель датчика необходимо удлинить. Перед покупкой терморегулятора проверьте, достаточно ли длина, поставляемого провода выносного датчика пола.

Установка терморегулятора с встроенным датчиком комнатной температуры

Терморегулятор со встроенным датчиком комнатной температуры должен устанавливаться на высоте около 1,6 м над уровнем пола. Не следует устанавливать датчик на холодных наружных стенах, на сквозняке и в местах, на которые падает прямой солнечный свет или тепловое излучение от каких-либо источников. Если правильная установка терморегулятора невозможна, следует использовать дистанционный датчик комнатной температуры.

Формулы, обозначения и единицы измерения

Измеряемая величина	Единица измерения и ее обозначение	Символ
Напряжение	вольт (В)	U
Сила тока	ампер (А)	I
Сопротивление	ом (Ω)	R
Мощность	ватт (W)	P

Закон Ома: $U = R \times I$

Мощность: $P = U \times I$ (таким образом, $P=RI^2$ и $P = \frac{U^2}{R}$)

Для нагревательных кабелей на барабане:

Общее сопротивление (Ω) =

длина кабеля (м) \times удельное сопротивление ($\frac{\Omega}{m}$)

Шаг укладки (см) = $\frac{\text{Площадь (}m^2\text{)} \times 100}{\text{Длина кабеля (}m\text{)}}$

Таблицы наиболее важных единиц измерения

энергии и мощности

Энергия

кВт·ч	кГм	ккал	Дж = Вт·с = Нм	л.с.-ч
1 кВт·ч = -	367 100	860	3 600 000	1,359
1 кГм = 2,724.106	-	2,343.103	9,80665	3,704.106
1 ккал = 1,163.103	426,9	-	4186	1,581.103
1 Дж				
1 Вт·с = 0,2778.103	0,1020	0,2389.103	-	0,3777.103
1 Нм				
1 л.с.-ч = 0,7355	270 000	632,5	2 648 000	-

Мощность

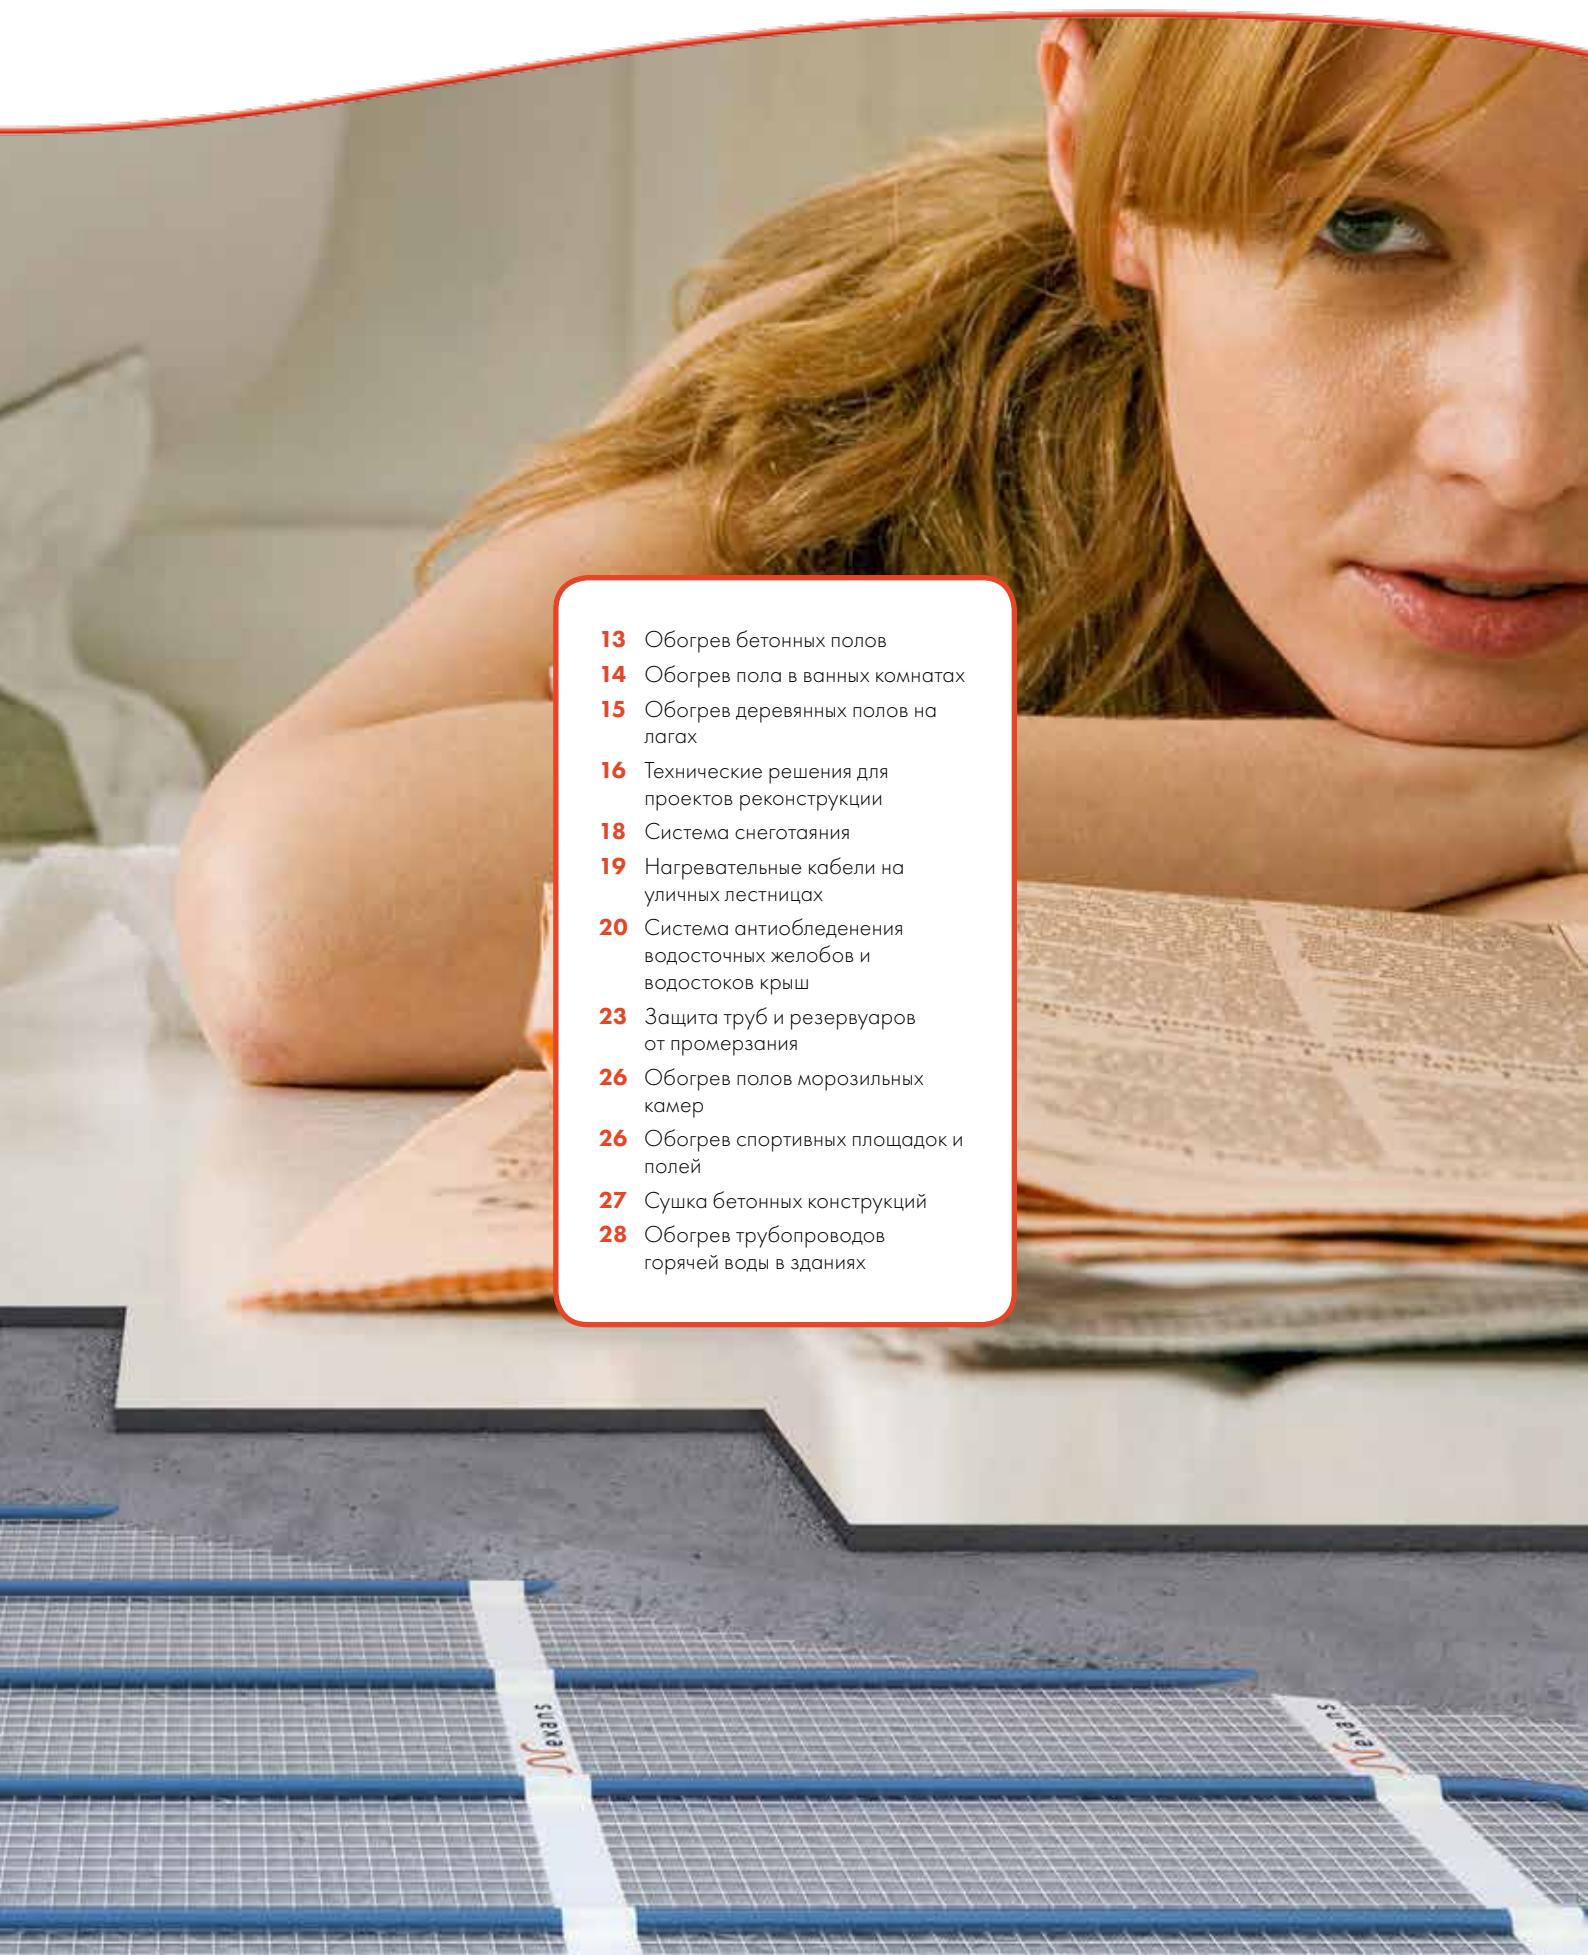
кВт	кГм/с	ккал/с	ккал/ч	л.с.
1 кВт = -	102,0	0,2389	860	1,359
1 кГм/с = 9,807.103	-	2,343.103	8,434	0,01333
1 ккал/с = 4,186	426,9	-	3600	5,691
1 ккал/ч = 1,163.103	0,1186	0,2778.103	-	1,581.103
1 л.с. = 0,7355	75	0,1757	632,5	-

Таблица соответствия калибра провода по Американскому сортаменту проводов (AWG) в кв. мм

Американский сортамент проводов (AWG)	Диаметр (дюймы)	Диаметр (мм)	Площадь поперечного сечения (mm^2)
0000	0,46	11,68	107,16
000	0,4096	10,40	84,97
00	0,3648	9,27	67,40
0	0,3249	8,25	53,46
1	0,2893	7,35	42,39
2	0,2576	6,54	33,61
3	0,2294	5,83	26,65
4	0,2043	5,19	21,14
5	0,1819	4,62	16,76
6	0,162	4,11	13,29
7	0,1443	3,67	10,55
8	0,1285	3,26	8,36
9	0,1144	2,91	6,63
10	0,1019	2,59	5,26
11	0,0907	2,30	4,17
12	0,0808	2,05	3,31
13	0,072	1,83	2,63
14	0,0641	1,63	2,08
15	0,0571	1,45	1,65
16	0,0508	1,29	1,31
17	0,0453	1,15	1,04
18	0,0403	1,02	0,82
19	0,0359	0,91	0,65
20	0,032	0,81	0,52
21	0,0285	0,72	0,41
22	0,0254	0,65	0,33
23	0,0226	0,57	0,26
24	0,0201	0,51	0,20
25	0,0179	0,45	0,16
26	0,0159	0,40	0,13

Часть 2

Применение

- 
- A woman with blonde hair is sitting at a desk, looking down at a book or document. She is wearing a light-colored top. The background shows a window with a view of a building.
- 13** Обогрев бетонных полов
 - 14** Обогрев пола ванных комнатах
 - 15** Обогрев деревянных полов на лагах
 - 16** Технические решения для проектов реконструкции
 - 18** Система снеготаяния
 - 19** Нагревательные кабели на уличных лестницах
 - 20** Система антиобледенения водосточных желобов и водостоков крыш
 - 23** Защита труб и резервуаров от промерзания
 - 26** Обогрев полов морозильных камер
 - 26** Обогрев спортивных площадок и полей
 - 27** Сушка бетонных конструкций
 - 28** Обогрев трубопроводов горячей воды в зданиях

Обогрев бетонных полов

Мощность кабельной системы и шаг укладки нагревательного кабеля

В качестве «тёплых полов» в бетонных конструкциях рекомендуется использовать MILLIMAT или комплекты одно- или двужильного нагревательного кабеля TXLP. Для того, чтобы подобрать необходимый комплект, используйте следующую формулу:

$$\text{Мощность комплекта (Вт)} = \text{Общая площадь (м}^2\text{)} \times \text{Удельная мощность (Вт/м}^2\text{)}$$

При использовании стандартных комплектов кабеля TXLP, например, с удельной мощностью 17 Вт/м, расчет шага укладки кабеля значительно упрощается. Искомый шаг укладки, или расстояние между прямолинейными участками кабеля, вычисляется по формуле:

$$\text{Шаг укладки (м)} = \frac{\text{Обогреваемая площадь (м}^2\text{)}}{\text{Длина кабеля (м)}}$$

Ограничение мощности кабеля

В деревянных полах и других конструкциях из горючего материала удельная мощность кабельной системы не должна превышать 80 Вт/м², и удельная мощность кабеля должна быть не более 10 Вт/м. В кафельных и каменных полах и конструкциях из негорючего материала удельная мощность кабельной системы не должна превышать 150 Вт/м², и удельная мощность кабеля должна быть не более 17 Вт/м.

«Тёплые полы», используемые для отопления прямого действия, и их монтаж

«Тёплые полы», используемые для отопления прямого действия обычно требуют удельной мощности 60–150 Вт/м² в зависимости от типа помещения. Конструкция пола с использованием кабельной системы в данном случае не должна иметь высокую теплёмкость, а нагревательный кабель располагают так близко к поверхности пола, как это допускают местные строительные нормы. Обычно это означает, что нагревательный кабель помещается в нижний слой стяжки, или бетонной плиты, толщиной 50 мм, располагающейся на высококачественной теплоизоляции. При этом кабель должен быть полностью погружен в бетонную стяжку для того, чтобы обеспечить максимальную и полную передачу тепла от кабеля стяжке. Нельзя помещать кабель непосредственно на теплоизоляцию, поскольку прямой контакт с изоляцией может привести к перегреву кабеля в процессе эксплуатации. Одним из возможных решений является помещение тонкой бетонной плиты поверх теплоизоляции и укладка кабеля на этой плите. Другим — укладка нагревательного кабеля TXLP поверх мелкочешуйстой проволочной сетки или арматурной сетки. Это создаёт свободное пространство между нагревательным кабелем и теплоизоляцией, которое затем заливается стяжкой. Страйтесь не наступать на кабель в процессе монтажа.

Заливка бетонной стяжки

В случае наливных полов всех типов большое значение имеет правильно приготовление смеси цемента, песка и воды. Используйте надлежащее соотношение песка, цемента и воды, и тщательно их перемешивайте. Страйтесь использовать смесь сразу после её приготовления. Следуйте инструкции по применению производителя смеси. Избегайте образования в стяжке воздушных включений и пузырей. Это обеспечит стяжке наилучшую теплопроводность и защитит кабель от перегрева. Тепло будет легче передаваться от кабеля в окружающую среду, и пол быстрее будет реагировать на регулировку нагрева. Никогда не помещайте никакие теплоизоляционные материалы поверх нагревательного кабеля! Бетонная стяжка с нагревательным кабелем должна просушиваться и отвердевать естественным путем, поэтому не следует включать нагревательный кабель в течение первых 6–8 недель после заливки стяжки.

Реконструкция

При производстве ремонта, обновлении или реконструкции, а также в случае, когда высота пола ограничена, может применяться решение с использованием тонкой стяжки и кабельного нагревательного матра MILLIMAT, что позволяет уменьшить толщину стяжки до 10–15 мм (см. главу о реконструкции).

Теплоаккумуляционное отопление

Удельная мощность теплоаккумуляционных кабельных систем отопления обычно составляет 150–200 Вт/м². Эти системы требуют, чтобы нагревательные кабели укладывались в бетонные конструкции пола, имеющие большую тепловую массу. Часто бетонная плита толщиной около 100 мм помещается поверх теплоизоляции высокой плотности, кабели укладываются на плиту и покрываются стяжкой толщиной 50 мм. Обогрев такого пола включается на ночь и выключается утром. И затем плита отдаёт аккумулированное тепло в течение всего дня.



Обогрев пола в ванных комнатах

Удельную мощность кабельной системы для ванных комнат целесообразно выбирать в диапазоне 120–150 Вт/м².

Терморегулятор

Рекомендуем использовать терморегулятор с датчиком температуры пола.

Монтаж

Нагревательный кабель обычно монтируется на мелкочечистой или арматурной сетке. Можно крепить кабель с помощью кабельных хомутов, но следует помнить, что их нельзя сильно затягивать. Такое крепление преследует цель лишь некоторой фиксации кабеля на месте во время заливки стяжки/бетона, и слишком сильное затягивание может повредить кабель. При монтаже двухжильного нагревательного кабеля старайтесь поместить концевую муфту там, где присутствие влаги будет маловероятно. Мелкочечистую проволочную и арматурную сетку необходимо обязательно заземлить. Если канализационный выпуск-решётка изготовлен из металла, его также следует присоединить к проводу заземления.

Другим вариантом является замена отдельного керамзитобетонного блока и тонкой теплоизоляции слоем пенополистирола толщиной 60–70 мм с целью уменьшения высоты конструкции.


Как присоединить провод заземления к мелкочечистой проволочной сетке

1. Разрежьте одну ячейку сетки.
2. Наденьте термоусадочную трубку на проволоку заземления.
3. Зачистите изоляцию на небольшом участке провода заземления и закрепите провод на срезе сетки.
4. Наденьте обжимной наконечник на сетку и провод заземления и опрессуйте его.
5. Надвиньте термоусадочную трубку на обжимной наконечник и произведите термоусадку.
6. Затем провод заземления присоедините к проводу заземления нагревательного кабеля и заземлению на клемме терморегулятора.

Если используется несколько секций мелкой проволочной сетки, их необходимо укладывать с перекрытием не менее 150 мм.

Конструкция пола

Ниже показаны два оптимальных варианта монтажа пола ванной комнаты, в которых учитывается как расположение кабелей, так и конструкция пола.

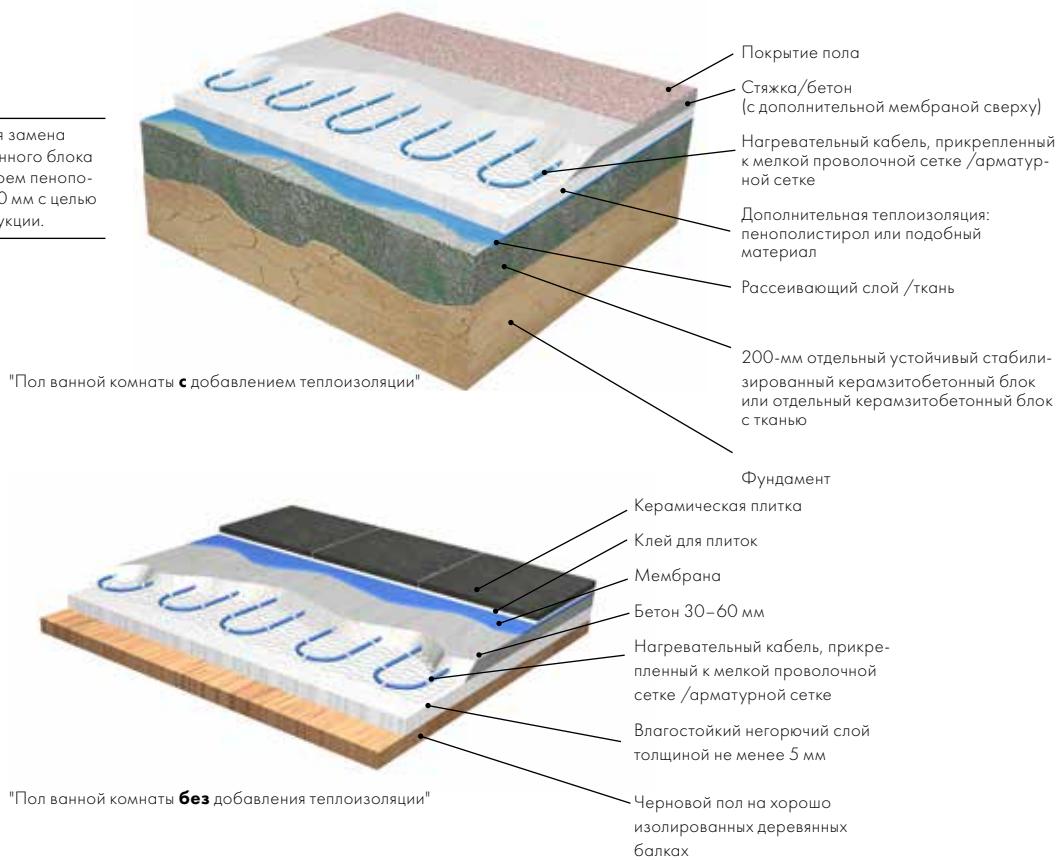

Стяжка/бетон должны укладываться таким образом, чтобы пол имел уклон в направлении выпуска, что обеспечит стекание воды. В ванной комнате необходимо, чтобы стяжка, или бетонный слой, были однородны и не имели пор. Относительно заливки бетона см. предыдущую страницу.

Обогрев деревянных полов на лагах

Для кабельного обогрева деревянных полов обычно используют кабель с удельной мощностью 10 Вт/м при удельной мощности кабельной системы 80 Вт/м².

Для обеспечения удельной мощности системы 60–70 Вт/м² при удельной мощности кабеля не более 10 Вт/м, шаг укладки должен находиться пределах 90–130 мм.

Проектирование

Во избежание повреждения или растрескивания половиц в помещениях, в которых люди проводят длительное время, необходимо принять следующие меры предосторожности:

- Удельная мощность кабельной системы не должна превышать 80 Вт/м².
- Кабель должен быть распределён равномерно по всей площади пола.
- Все материалы должны быть защищены от дождя и влаги в процессе строительства. Все материалы необходимо высушить перед укладкой настила пола.


• Рекомендуется использовать электронный терморегулятор, ограничивающий обогрев при помощи датчика температуры помещения и пола. В идеальном случае, температура на поверхности пола никогда не должна превышать 28 °C, что соответствует более высокой температуре пола в месте расположения датчика температуры пола (обычно около 35 °C).

- Если возможно, половицы пола следует предварительно поместить поверх подогреваемого пола свободно, без их закрепления, и закрепить их через несколько дней.
- Следует избегать размещения на обогреваемом полу каких-либо толстых ковров, или ковров, полностью закрывающих поверхность пола от стены до стены.

Монтаж

Пространство между лагами должно быть заполнено минеральной ватой. Сверху должна оставаться воздушная прослойка не менее 30 мм (см. рис.). Поверх теплоизоляции укладывается мелкочешуйчатая проволочная сетка, и кабель крепится на этой сетке через каждые 350 мм. Нагревательные кабели следует укладывать параллельно лагам. Расстояние от кабеля до деревянных лаг должно составлять не менее 10 мм.

При пересечении опорных лаг нужно прорезать паз размером 10x10 мм, сквозь который пройдет кабель. Пазы должны прорезаться таким образом, чтобы опорные свойства лаг не пострадали, а расстояние между пазами составляло не менее 50 мм. Если кабели укладываются до обшивки лаг, пазы не обязательны. В так называемых платформенных полах, где лаги закрываются на раннем этапе для образования рабочей платформы, не рекомендуется устанавливать изоляцию снизу от кабеля, потому что кабель может сместиться вверх в направлении поверхности пола. Это приведёт к уменьшению воздушной полости, и кабель окажется окружённым теплоизоляцией.

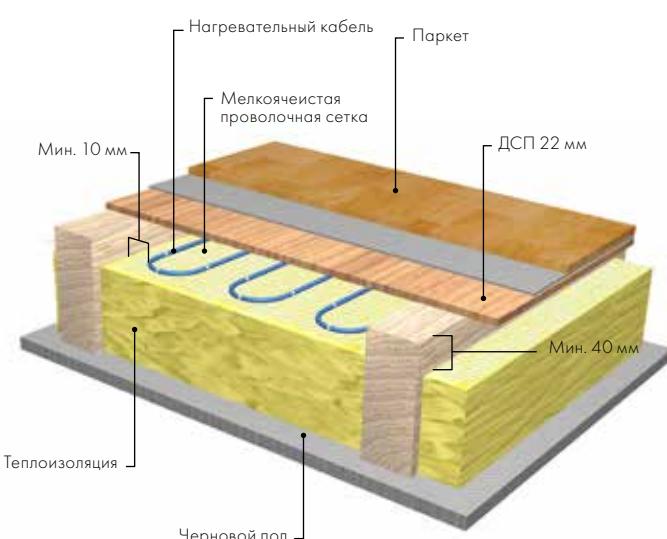

Слой деревянных лаг с нагревательными кабелями

Технические решения для проектов реконструкции

Реконструкция существующих помещений повышает комфортность и стоимость любого дома. Реконструкция также предоставляет отличную возможность установить «тёплый пол». Мы располагаем решениями, которые требуют минимального подъема пола, благодаря чему в самом помещении требуется произвести лишь небольшие переделки. Реконструкция может производиться с использованием произвольно укладываемого кабеля TXLP или тонких кабельных матов MILLIMAT.


Реконструкция с использованием кабеля TXLP

Мы рекомендуем использовать для этого варианта двух- или одножильный кабель TXLP мощности 10 Вт/м или 17 Вт/м*. Поместите кабель на негорючий черновой пол толщиной не менее 5 мм, учитывая расположение санитарных приборов, таких как унитаз, выпуск, ванна и т. п.. Расположите концевую муфту как можно дальше от участков пола, которые могут содержать влагу. См. рисунок, иллю-

стрирующий расположение произвольно укладываемого нагревательного кабеля, ниже. Обратите внимание на то, что прямолинейные участки кабеля не пересекаются и не соприкасаются друг с другом, благодаря чему обеспечивается наилучшая теплоотдача. Затем нагревательный кабель заливается бетонной стяжкой с небольшой общей высотой. После высушивания и отвердевания можно поверх стяжки постелить гидроизолирующую прокладку, и затем приступать к монтажу покрытия пола.

* В полах с небольшой монтажной высотой рекомендуется применять кабели с удельной мощностью не более 10 Вт/м. Это обеспечит равномерное распределение тепла. Если черновой пол или покрытие пола состоят из горючих материалов, удельная мощность кабеля не должна превышать 10 Вт/м и удельная мощность кабельной системы не должна превышать 80 Вт/м².


О порядке заливки стяжки см. стр. 13.

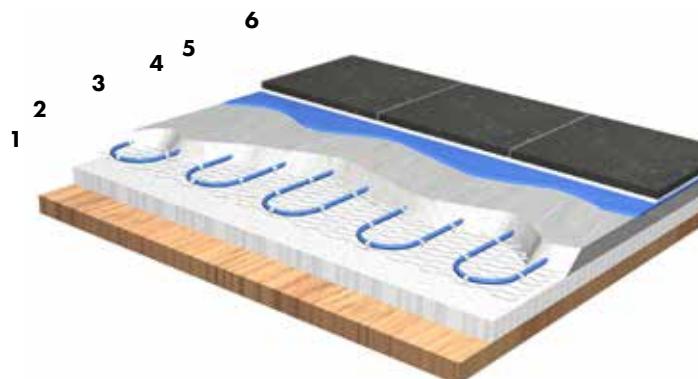

1. Деревянный черновой пол
2. Негорючий черновой пол (не менее 5 мм), ванных комнатах водостойкий
3. Нагревательный кабель TXLP, приклеенный или прикрепленный к мелкой проволочной сетке / арматурной сетке
4. Тонкая стяжка/плита
5. Мембрана
6. Клей и керамическая плитка

Кабель, укладываемый позади унитаза для удаления конденсата путем просушки

Концевую муфту поместить в сухой части пола

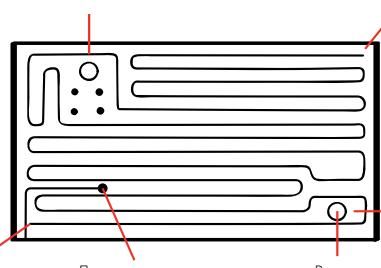

Кабели следует укладывать на некотором расстоянии от выпуска, чтобы избежать высушивания гидрозатвора, что может привести к появлению неприятного запаха

Реконструкция при помощи с произвольно укладываемого кабеля

Реконструкция с произвольно укладываемым кабелем, подъем пола не более 30 мм — традиционное и простое решение с использованием такого кабеля.

Реконструкция с использованием кабельного мата MILLIMAT™

Для того, чтобы избежать дополнительной переделки дверей и порогов при реконструкции помещений, очень важно свести к минимуму высоту пола. В подобных случаях лучше всего использовать кабельный мат MILLIMAT.


Этот мат представляет собой комплект тонкого двухжильного нагревательного кабеля, прикрепленный к гибкой клейкой стекловолоконной сетке. Комплект тонкого нагревательного кабеля поставляется с кабелем питания длиной 2,5 м. Общая толщина мата вместе с кабелем составляет 4,5 мм. Ширина составляет 50 см.

Сетку мата MILLIMAT можно легко резать и подгонять по форме помещения. Мат можно укладывать непосредственно в клей для плитки или в стяжку под плиткой и плиточным kleem. Если мат устанавливается непосредственно в клей, то кабель не должен быть повреждён при последующем монтаже плитки. Клеевой слой не должен содержать воздушных пузырьков. Для жилых комнат, прихожих, кухонь и других подобных помещений рекомендуется использовать маты с удельной мощностью 100 Вт/м². Мат можно укладывать на черновой пол любого типа,

выровненный и прочный. Кроме того, мат с удельной мощностью 100 Вт/м² можно также укладывать под паркет и другие деревянные покрытия пола; при этом рекомендуется использовать терморегулятор с функцией контроля температуры. Для ванных комнат, туалетов, прачечных и иных помещений, требующих интенсивного обогрева, рекомендуется применять маты с удельной мощностью 150 Вт/м². Этот мат следует укладывать

на негорючий черновой пол, выровненный и прочный. Пол, в котором обогрев установлен во время реконструкции, обычно быстро и легко регулируются, поскольку нагревательные маты располагаются вблизи поверхности пола, что также обеспечивает пониженное энергопотребление.

На рисунке показана базовая конструкция пола с использованием MILLIMAT.

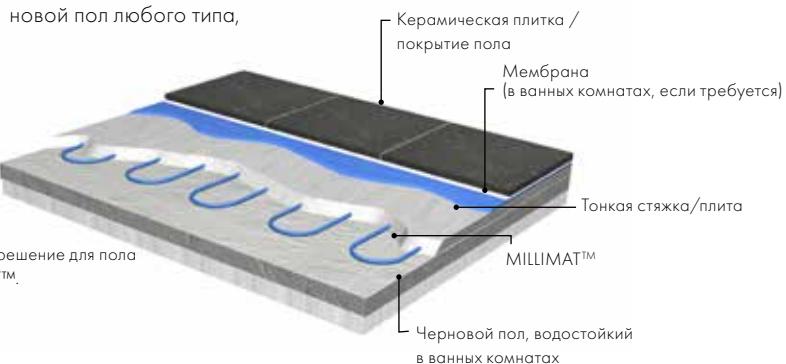


Система снеготаяния

Нагревательные кабели Nexans хорошо зарекомендовали себя в системах снеготаяния. Для этого используют резистивный нагревательный кабель таких типов, как TXLP, DEFROST SNOW или кабельный нагревательный мат SNOWMAT.


Мощность кабеля определяется в основном исходя из потребностей конструкции с учетом климатических условий и характеристик системы управления.

На дорогах, проездах, пешеходных дорожках, и тому подобных объектах нагревательный кабель должен устанавливаться на выровненном основании из уплотненного гравия, песка и других подобных материалов. Поверхностным слоем конструкции может быть асфальт, бетон, бруски и камень для мощения. Для упрощения монтажа мы предлагаем использовать кабельный мат SNOWMAT. В случае, если нагревательные кабели TXLP или DEFROST SNOW устанавливаются на теплоизоляционном основании, то поверх этого теплоизоляционного основания следует установить проволочную сетку. Крепление кабелей к этой сетке предотвратит впрессовывание кабеля в изоляционный слой.

Тротуар с асфальтовым или бетонным покрытием

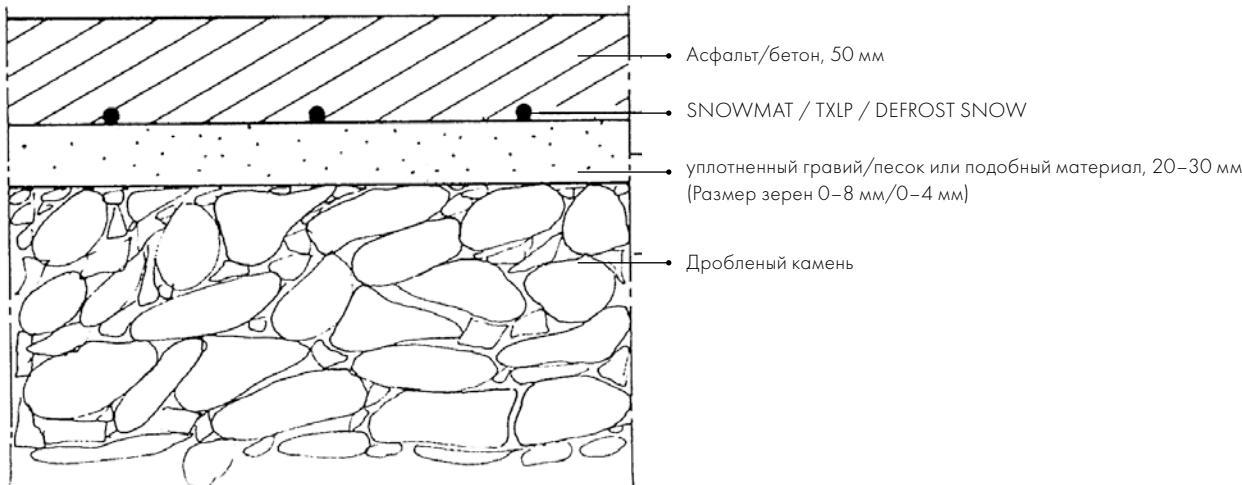

Тротуар с камнем или плиткой для мощения

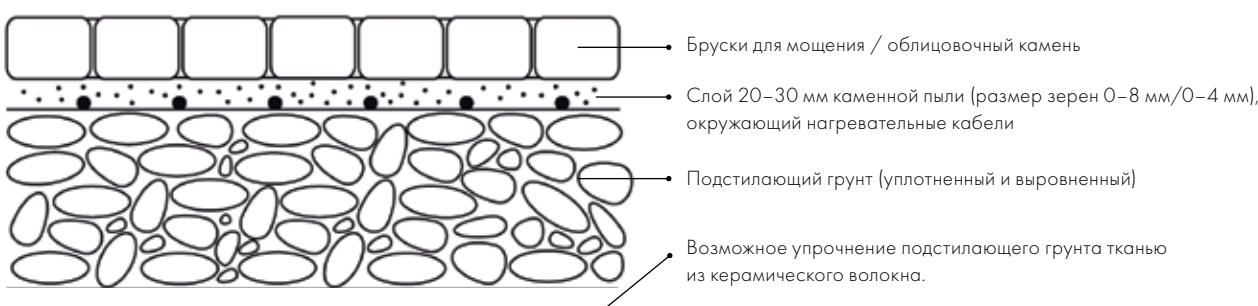

Нагревательные кабели на уличных лестницах

Нагревательные кабели на уличных лестницах укладываются продольно вдоль ступеней и только в горизонтальной плоскости. Кабель покрывается стяжкой или бетоном высотой 30–50 мм, или слоем плиточного клея с последующим помещением на него тротуарной плитки или камня. Для этого применения используют кабель типов DEFROST SNOW или TXLP, располагая несколько прямолинейных участков кабеля вдоль каждой ступени. При этом расстояние между этими участками не должен превышать 10 см.

Ограничения по удельной мощности кабеля

С песком/плитами	Не более 30 Вт/м *
Асфальт	Не более 30 Вт/м
Бетон	Не более 35 Вт/м

* Если вы не уверены в достаточной теплопроводности песка, то не используйте кабель удельной мощности выше 28 Вт/м.

Монтаж

Нагревательный кабель следует укладывать с одинаковым шагом. Не следует сближать прямолинейные участки кабеля, поскольку это может привести к перегреву и выходу из строя нагревательного кабеля. Обязательно измерьте сопротивление изоляции и проводника до укладки внешнего покрытия и непосредственно после этого.

Имейте ввиду, что сопротивление изоляции становится меньше при высокой температуре, например, в случае измерения для кабеля в теплом асфальте. Сопротивление проводника с повышением температуры увеличивается.



Система антиобледенения водосточных желобов и водостоков крыш

Нагревательные кабели — лучшее средство для предотвращения обледенения и скопления большого количества снега в водосточных желобах и водостоках крыш. Системы антиобледенения предотвращают опасность падения снега, льда и сосулек, обеспечивая безопасность эксплуатации зданий.

Для этого применения используют резистивный нагревательный кабель TXLP или саморегулирующийся кабель DEFROST PIPE.

Выясните, какая у вас крыша: тёплая или холодная?

Тёплая крыша — это крыша в доме с плохой теплоизоляцией. Тепло поднимается кверху и нагревает крышу. Снег, лежащий на крыше, тает. Талая вода, стекая с крыши, остывает

в холодных водостоках и там замерзает.

Холодная крыша — это крыша в доме с хорошей теплоизоляцией. Обледенение водостоков в этом случае может происходить в конце зимы. Снег на крыше тает под действием солнечных лучей, в то время как водостоки и водосточные желоба могут находиться в тени. Соответственно, талая вода, стекая с крыши, может в них замерзать.

Рекомендации по выбору удельной мощности кабельной системы:

Тёплая крыша: 40–50 Вт/м для водосточного желоба

Холодная крыша: 30–40 Вт/м для водосточного желоба

Рекомендуемая удельная мощность

Металлические водосточные желоба	Водосточный желоб: не более 50 Вт/м, нагревательный кабель: не более 25 Вт/м
Деревянные водосточные желоба	Водосточный желоб: не более 36 Вт/м, нагревательный кабель: не более 18 Вт/м
Пластиковые водосточные желоба	Водосточный желоб: не более 40 Вт/м, нагревательный кабель: не более 20 Вт/м
Горючая кровля	Нагревательный кабель: не более 18 Вт/м

Саморегулирующийся нагревательный кабель DEFROST PIPE ограничений по применению максимальной удельной мощности не имеет.



Проектирование и расчет

Ввиду высокой мощности систем, используемых для данного применения, и разной длины водосточных желобов и водостоков, рекомендуется использовать одножильный кабель TXLP, поставляемый на барабанах.

Вычислите суммарную длину водостока и водосточных желобов. Если необходимо, петля в водостоке должна опускаться до глубины промерзания. Умножьте эту длину на 2, и вы найдёте длину и мощность кабеля. Выберите нужное значение длины и сопротивления с помощью диаграмм мощности, приведенных в Приложении на стр. 49-51.

Поскольку кабель укладывается параллельными прямолинейными участками, удельная мощность кабеля должна равняться значению удельной мощности обогрева водостока ($\text{Вт}/\text{м}$), поделенному на 2. На диаграмме мощности найдите требуемую длину кабеля по горизонтальной линии, а искомую удельную мощность кабеля — по линии сопротивления.

Кабель монтируется одним непрерывным отрезком в водосточном желобе или водостоке. Кабель крепится наверху каждого водостока с помощью кронштейна подвески из нержавеющей стали. Образовавшаяся петля кабеля защищается у нижнего отверстия водостока. Для управления кабельной системой воспользуйтесь водонепроницаемым терморегулятором наружного монтажа, устанавливаемым на теневой стороне здания. Терморегулятор должен производить отключение при температуре около $+5^{\circ}\text{C}$. Для экономии электроэнергии в случае холодных крыш можно также использовать отключение терморегулятора при температуре

около -10°C . Рекомендуем использовать самые современные системы управления. Такие системы часто содержат два или три датчика и усовершенствованный контроллер, что позволяет снизить энергопотребление до минимума. Для обеспечения безопасности, к сети переменного тока кабель должен подключаться через устройство защитного отключения (УЗО), срабатывающее при токе не более 30 мА.



Кабели на поверхности крыши

В некоторых сложных ситуациях может потребоваться монтаж нагревательного кабеля на наружной части теплых крыш в дополнение к кабелю в водосточных желобах и водостоках. Удельная мощность кабеля не должна превышать величину $16-18 \text{ Вт}/\text{м}$.

Пример:

Имеется водосточный желоб длиной 21 м с двумя водостоками по 8 м каждый. Общая длина 37 м, выбираем водосточный желоб/водосток $40 \text{ Вт}/\text{м}$. Длина кабеля $37 \times 2 = 74 \text{ м}$. Удельная мощность кабеля $40/2 = 20 \text{ Вт}/\text{м}$. Из нагрузочной диаграммы находим, что 74 м и $0,49 \text{ Ом}/\text{м}$ дают 20 Вт и общую мощность 1450 Вт при напряжении 230 В.

При обогреве водостоков с помощью саморегулирующегося нагревательного кабеля DEFROST PIPE, обычно бывает достаточно кабеля, проложенного в одном направлении. При установке кабеля допустимо использование кровельной мастики. Для крепления Defrost Pipe к желобам используйте зажимы DEFROST PIPE CLIP (см. стр. 47).

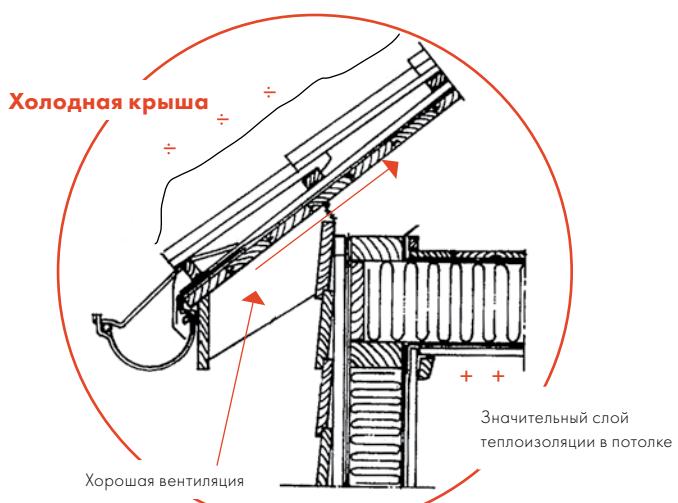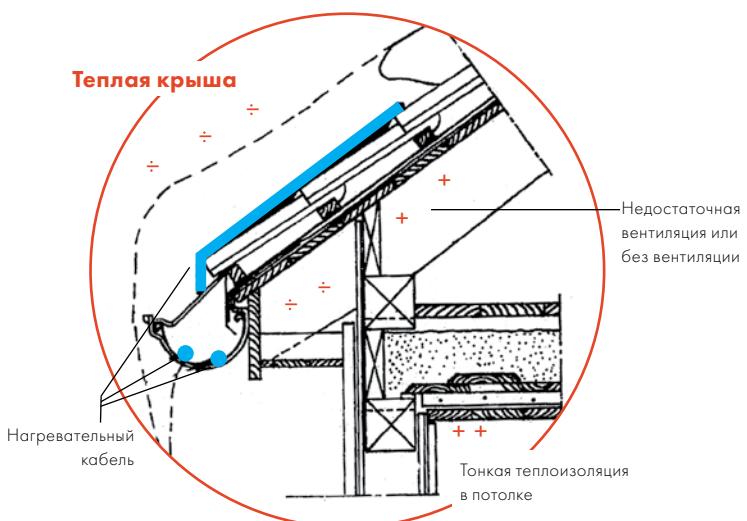



Защита труб и резервуаров от промерзания

Выбор типа кабеля

Обычно для защиты труб от промерзания экономически целесообразно использовать кабель TXLP, поставляемый на барабанах. Во многих случаях также целесообразно использовать саморегулирующиеся кабели типов DEFROST PIPE и DEFROST WATER. При использовании кабеля TXLP максимальная температура трубопровода не должна превышать 50 °C. Во всех случаях рекомендуется использовать терморегулятор. Терморегулятор с внешним датчиком температуры обеспечит низкое энергопотребление и постоянную температуру.

Таблица выбора мощности кабеля TXLP:

Температура трубы	Максимальная удельная мощность (Вт/м)
Темп. = 45 – 50 °C	10
Темп. = 30 – 45 °C	15
Темп. = < 30 °C	20

Ограничения для кабеля TXLP

Кабель TXLP не применяется, если температура трубопровода превышает 50 °C

Расчёт необходимой мощности кабеля

Для расчёта мощности при выборе подходящего нагревательного кабеля необходимы следующие данные:

- Размеры трубы или площадь поверхности резервуара
- Толщина теплоизоляции
- Температура окружающей среды
- Требуемая температура резервуара или трубы

Ввиду наличия неизвестных и неконтролируемых факторов необходимо несколько увеличить результаты расчета тепловых потерь. Поправочный коэффициент может достигать величины 1,5.

Трубы с теплоизоляцией

Обычно трубы, монтируемые на открытом воздухе, необходимо изолировать. В противном случае потери тепла будут высокими даже в случае труб малого диаметра. Например, при температуре -30 °C неизолированный трубопровод водоснабжения диаметром 1 дюйм будет требовать мощности обогрева 45 Вт/м.

Таблица выбора удельной мощности кабеля (Вт/м) для труб с изоляцией, расположенных на открытом воздухе

Внутренний диаметр трубы дюймы ("")	Толщина теплоизоляции с коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/мК																		100 мм					
	15 мм			20 мм			25 мм			30 мм			40 мм			50 мм			100 мм					
	Δt °C		10	20	30	Δt °C		10	20	30	Δt °C		10	20	30	Δt °C		10	20	30	Δt °C		10	20
3/4	3,5	6,5	11	3,1	5,5	8,0	2,5	5,5	7,0	2,5	4,5	6,5	2,0	3,5	5,5	2,0	3,5	5,0	1,5	2,5	3,5			
1	4,0	8,0	12	3,5	7,0	10	3,0	6,0	9,0	3,0	5,0	8,0	2,5	5,0	7,0	2,0	4,0	6,0	1,5	3,0	4,0			
1 1/4	5,0	10	15	4,0	8,0	12	4,0	7,0	10	3,0	6,0	9,0	3,0	5,0	8,0	2,5	5,0	7,0	2,0	3,0	5,0			
1 1/2	5,5	11	16	4,5	9,0	13	4,0	8,0	11	4,0	7,0	10	3,0	6,0	8,0	2,5	5,0	7,0	2,0	3,5	5,0			
2	6,5	13	19	5,0	10	15	5,0	9,0	13	4,0	8,0	12	3,0	6,0	9,0	3,0	6,0	8,0	2,0	4,0	6,0			
2 1/2	8,0	16	24	6,0	12	18	5,0	10	15	5,0	9,0	13	4,0	7,0	11	3,0	6,0	9,0	2,0	4,0	6,0			
3	9,0	18	27	7,0	14	21	6,0	12	17	5,0	10	15	4,0	8,0	12	4,0	7,0	11	2,5	4,5	7,0			
4	11	22	33	9,0	18	27	8,0	15	22	6,0	12	18	5,0	10	15	4,0	8,0	12	2,5	5,0	8,0			
5	14	28	42	11	21	31	8,0	17	25	7,0	14	21	6,0	12	17	5,0	10	15	3,0	6,0	9,0			
6	15	30	45	12	24	36	10	20	30	9,0	17	25	7,0	14	21	6,0	11	17	3,5	7,0	10			
7	17	34	51	14	28	42	11	22	33	10	19	29	8,0	15	22	6,0	12	18	4,0	8,0	11			
8	20	40	59	15	30	45	13	25	37	11	21	32	9,0	17	25	7,0	14	21	4,0	8,0	12			
9	22	43	64	17	34	51	14	27	40	12	23	35	10	18	28	8,0	15	23	4,5	9,0	13			
10	23	46	69	19	37	55	15	30	45	13	26	39	10	20	30	8,0	16	24	5,0	10	14			

Δt = разность температур между температурой окружающего воздуха и температурой трубопровода.

Трубопроводы, проложенные под землей

В случае труб, проложенных в земле без теплоизоляции, удельную мощность кабеля в зависимости от глубины залегания трубопровода определяют по таблице, приводимой ниже.

Рекомендуемая удельная мощность кабеля для обогрева труб, проложенных в земле.

Самая низкая зимняя температура воздуха -30 °C					
Диаметр трубы		Требования по нагрузке для трубы, проложенной под землей на разной глубине			
Внутренний, дюймы (")	Наружный, мм	500 мм 20"	800 мм 20"	1000 мм 20"	
1/2	21	6	5	5	
3/4	27	8	7	6	
1	33	10	8	7	
1 1/4	42	12	10	9	
1 1/2	48	14	11	10	
2	60	17	14	12	
2 1/2	75	21	17	15	
3	89	25	21	18	
4	114	32	26	23	
6	165	46	38	33	

В таблице приведены требования по удельной мощности обогрева (Вт/м) трубопровода.

В обычном случае используется одножильный нагревательный кабель TXLP. Нагревательный кабель укладывается продольными прямолинейными участками. Следовательно, удельная мощность кабеля должна быть равна половине требуемого значения на единицу длины, указанного в таблице. (Внутри водопроводных труб используется саморегулирующийся кабель DEFROST WATER. Кабель TXLP внутри трубопроводов использовать нельзя!)

Резервуары

Необходимая нагрузка для резервуаров обычно вычисляется исходя из следующих параметров:

U = коэффициент теплопроводности теплоизоляции (Вт/Км²)

A = площадь поверхности резервуара

ΔT = разность температур внутри и снаружи резервуара.

В данном случае принимается во внимание не подогрев содержащего резервуара, а только поддержание температуры на заданном уровне.

Тепловая нагрузка Р

$$P=U \times A \times \Delta T$$

Общие правила монтажа кабеля

Обогреваемая поверхность должна быть ровной, без царапин и острых кромок, а нагревательный кабель должен находиться в хорошем контакте с поверхностью по всей своей длине. Теплоизоляция должна быть защищена от проникновения воды.

Монтаж кабеля на трубопроводах

Чтобы поддерживать заданную температуру трубопровода диаметром менее 100 мм, обычно вдоль трубы прокладывается два прямолинейных участка кабеля. В случае труб диаметром более 100 мм для обеспечения равномерного распределения тепла вдоль трубы обычно прокладывается четыре прямолинейных участка кабеля. Нагревательные кабели могут также укрепляться на трубе в виде спирали. Для правильного выбора кабеля можно воспользоваться таблицами на стр. 50 и 51 для напряжений 230 и 400 В соответственно.

Вне зависимости от типа кабеля его следует прикрепить к трубе лентой из стеклоткани с шагом не менее 30 см. После этого кабель необходимо вдоль всей длины трубы покрыть алюминиевой лентой или фольгой. Фольга обеспечивает лучший тепловой контакт с резервуаром или трубой. При наличии трубопроводной арматуры и фланцев кабель должен устанавливаться таким образом, чтобы был возможен демонтаж арматуры и фланцев без повреждения или разрезания нагревательного кабеля.


Теплоизоляция трубопровода должна быть надежно защищена от проникновения влаги. Экран/провод заземления нагревательного кабеля следует подключить к заземлению электрической сети. Сопротивление электрической изоляции нагревательного кабеля измеряется до и после монтажа теплоизоляции трубопровода.

Использование саморегулирующихся нагревательных кабелей

После определения тепловых потерь выберите тип кабеля с помощью следующей таблицы:

Тип	Удельная мощность при 10 °C (Вт/м)	Наиболее распространенное применение
DEFROST PIPE 10	10	Защита от промерзания
DEFROST PIPE 15	15	Защита от промерзания
DEFROST PIPE 20	20	Защита от промерзания; Антиобледенительная защита желобов и водостоков
DEFROST PIPE 30	30	Защита от промерзания
DEFROST PIPE 40	40	Защита от промерзания

Удельная мощность и теплоотдача саморегулирующегося нагревательного кабеля изменяется при повышении или понижении температуры трубопровода. Необходимо выбрать кабель с удельной мощностью, соответствующей температуре трубы. Проверьте рабочую температуру трубы и с помощью соответствующих диаграмм, имеющихся в спецификации кабеля, определите необходимую температуру кабеля.

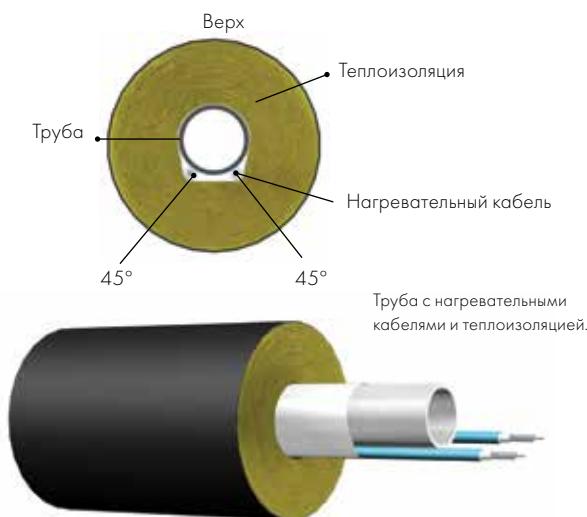

Монтаж

Саморегулирующийся нагревательный кабель обычно укладывается прямо вдоль трубы или по спирали, чтобы обеспечить требуемую мощность. Нагревательные кабели крепятся к трубам теплостойкой лентой. Наилучший тепловой контакт и распределение тепла достигаются путем закрепления нагревательного кабеля на трубе алюминиевой фольгой перед наложением теплоизоляции. Изоляция должна быть надежно защищена от проникновения влаги. На фланцах и арматуре технологических трубопроводов укрепляют петли кабеля длиной 1–1,5 м таким образом, чтобы можно было в случае необходимости произвести разъединение элементов трубопровода.

Терморегулятор

Для достижения поддержания постоянной температуры и экономии электроэнергии рекомендуется применять электронные терморегуляторы с дистанционным датчиком температуры.

Пусковой ток

В начальный момент подключения саморегулирующиеся кабели подвержены воздействию пусковых токов. Пока кабель не прогреется, он потребляет более высокую мощность. Для наших кабелей рекомендуется использовать следующие ориентировочные соотношения:

Температура 10°C Пусковой ток = прибл. 4x номинальный ток

Температура -5°C Пусковой ток = прибл. 5x номинальный ток

Температура -20°C Пусковой ток = прибл. 6x номинальный ток

Тип	Темпера- тура включения	Макс. длина (м) при номинальном токе нагрузки			
		6 A	10 A	16 A	20 A
DEFROST PIPE 10	0 °C	64	106	160	160
DEFROST PIPE 15	0 °C	50	83	97	97
DEFROST PIPE 20/Gutter	0 °C	34	57	92	115
DEFROST PIPE 30	0 °C	27	45	71	89
DEFROST PIPE 40	0 °C	19	31	50	62

Обогрев полов морозильных камер

Для этой цели рекомендуется использовать резистивный нагревательный кабель типа TXLP

Требуемая удельная мощность

В морозильных камерах с хорошей теплоизоляцией пола требуемая удельная мощность составляет $10\text{--}15 \text{ Вт}/\text{м}^2$.

Система управления

Кабельная система защиты от промерзания должна иметь терморегулятор с выносным датчиком температуры, размещённым на той же глубине, что и кабель, между двух его соседних участков.

Монтаж

При использовании кабеля с удельной мощностью $5\text{--}10 \text{ Вт}/\text{м}$, рекомендуемый шаг укладки составляет $50\text{--}70 \text{ см}$. Обычно нагревательный кабель укладывается в слой бетона до того, как пол покрывается изоляцией и настилом. Обязательно измеряйте сопротивление изоляции и проводника перед укладкой бетона.

Совет

Ввиду сложности конструкции полов холодильных камер и затруднённости доступа к установленному в нём нагревательному кабелю, в некоторых случаях дополнительно устанавливают резервную нагревательную кабельную систему.



Пример использования нагревательного кабеля в конструкции пола морозильной камеры.

Обогрев спортивных площадок и полей

Для этой цели рекомендуется использовать резистивный нагревательный кабель типа TXLP

Требуемая удельная мощность

Для подогрева почвы в оранжереях и подобных строениях требуемая удельная мощность составляет $5 \text{ Вт}/\text{м}^2/\text{°C}$. Другими словами, чтобы повысить температуру грунта на 1 °C необходима удельная мощность системы $5 \text{ Вт}/\text{м}^2$. Для обогрева грунта на спортивных аренах обычно требуется удельная мощность $50\text{--}90 \text{ Вт}/\text{м}^2$.


Обогревая грунт на спортивных аренах, появляется возможность продлить вегетативный сезон и обеспечить быстрый рост травы. Можно предотвратить промерзание грунта и растопить небольшое количество льда и снега. Примечание! Во время сильных снегопадов указанная выше нагрузка недостаточна для растапливания всего снега и льда. (Для эффективного растапливания снега потребуется стандартная система снеготаяния с удельной мощностью $300 \text{ Вт}/\text{м}^2$.)

Монтаж

Выбор и расположение нагревательного кабеля, а также способ укладки выбираются для каждого случая отдельно. Обычно кабель помещают на глубину $20\text{--}30 \text{ см}$.

Во время монтажа важно не превышать силу натяжения кабеля, особенно, если для этой цели применяется механическое оборудование. Песок, окружающий нагревательный кабель, не должен иметь крупных частиц.

Примечание. Всегда измеряйте сопротивление изоляции и проводника перед укладкой в грунт.

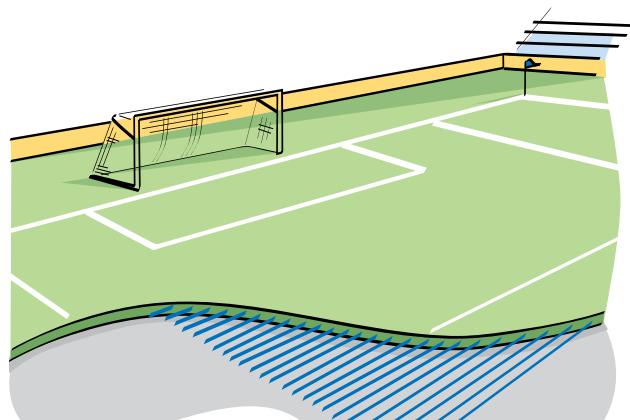

Сушка бетонных конструкций

Электронагревательные кабели могут использоваться для сушки и ускоренного отвердевания бетона в новых зданиях. В холодном климате отвердевание может происходить медленно, и монтаж нагревательных кабелей позволяет сократить время отвердевания.

Уменьшение времени сушки позволяет сократить общий срок строительства. Нагревательные кабели помещают прямо в бетон. Это предотвращает замерзание и ускоряет отвердевание бетона, позволяя снять опалубку через 72 часа даже в сильный холода. На более позднем этапе можно снова подключить нагревательные кабели для эффективного просушивания здания и базового отопления в течение строительного периода. В случае быстрой сушки бетона к малярным работам можно приступать раньше, чем при использовании других методов обогрева.

Для этой цели обычно используют нагревательные кабели TXLP. Подключив стандартные комплекты, с удельной мощностью кабеля 10 Вт/м, и рассчитанные на напряжение 230 В, к напряжению 400 В, появляется возможность повысить их мощность до 30 Вт/м. Для сушки и отвердения бетона используется удельная мощность 85–135 Вт/м². Кабель крепится к арматурной сетке и не должен пересекаться или накладываться друг на друга в какой-либо точке. Кабель не должен прикасаться к пластику или какому-либо горючему материалу.

Нагревательный кабель может использоваться вплоть до завершения строительства. При завершении строительных работ силовой кабель обрезают.

Внимание!

Не рекомендуется использовать нагревательные кабели для этой цели при температурах окружающего воздуха 5 °C и выше.

Рекомендуемая мощность кабеля:

Температура воздуха °C	Удельная мощность Вт/м ²
От 0 до -5	95
От -5 до -10	110
От -10 до -15	130

При заливке бетон должен иметь температуру около 20 °C. Нагревательные кабели необходимо включить после заливки бетона. Время отвердевания составляет около 72 часов.

Порядок монтажа

Используйте нагревательный кабель с удельной мощностью 30–35 Вт/м.

1. Вычислите общую мощность, требуемую в зависимости от температуры, и определите общее число необходимых комплектов. Округлите их количество до большего числа.
2. Для каждой формы, в которую заливается бетон, определите количество кабеля, необходимого для монтажа. Прикрепите кабель внутри формы к арматурной сетке; расстояние между кабелями должно быть не менее 6 см.
3. Кабель должен быть погружен в бетон по всей длине, включая безмуттовое соединение SPLICE с проводом питания.
4. Помните, что кабель не должен контактировать с теплоизоляцией и материалами из пластика.
5. Поместите датчик температуры, если необходимо, посередине между двумя нагревательными кабелями.
6. Присоедините нагревательные кабели к источнику питания и проверьте правильность подаваемого напряжения. К сети переменного тока кабели должны подключаться через устройство защитного отключения (УЗО) с порогом срабатывания не более 30 mA. Установите нужную температуру, если используется терморегулятор. В заключение, путем измерения тока убедитесь, что нагревательный кабель выделяет тепло.


Обогрев трубопроводов горячей воды в зданиях

Постоянное горячее водоснабжение с помощью однотрубной системы горячего водоснабжения может быть обеспечено использованием саморегулирующегося нагревательного кабеля WARM WATER PIPE, поддерживающего высокую температуру горячей воды.

Саморегулирующийся нагревательный кабель WARM WATER PIPE монтируется на трубопроводе горячего водоснабжения и поддерживает температуру горячей воды при отсутствии расхода воды. Это снижает капитальные и эксплуатационные затраты по сравнению с рециркуляционной системой.

Монтаж

Прикрепите нагревательный кабель к водопроводной трубе при помощи алюминиевой ленты или фольги (см. рис. справа). Алюминиевая фольга обеспечивает равномерное распределение тепла. Затем установите теплоизоляцию поверх алюминиевой фольги в соответствии с таблицей, приведенной на стр. 41. Эта таблица определяет соотношение между толщиной изоляции, диаметром трубы и соответствующей поддерживаемой температурой.

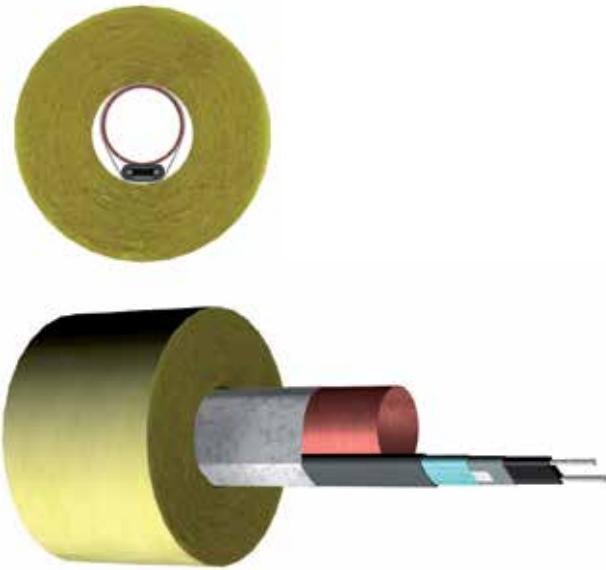

Часть 3

Техническая информация о продукции

Резистивные нагревательные кабели

- 30** N-HEAT® TXLP/2R NORDIC
- 31** N-HEAT® TXLP/2R CLASSIC
- 32** N-HEAT® TXLP/1
- 33** N-HEAT® TXLP на барабане
- 34** N-HEAT® TXLP Twin на барабане
- 35** N-HEAT® DEFROST SNOW
- 37** N-HEAT® TXLP/1, 28 Вт/м

Нагревательные маты

- 38** N-HEAT® MILLIMAT™

Саморегулирующиеся нагревательные кабели

- 40** N-HEAT® DEFROST PIPE / GUTTER
- 42** N-HEAT® DEFROST WATER
- N-HEAT® DEFROST WATER KIT
- 43** N-HEAT® WARM WATER PIPE


Терморегулятор

- 45** N-HEAT® MILLITEMP™

Терморегулятор для управления тёплым полом

Аксессуары

- 46** Аксессуары для резистивных нагревательных кабелей серии
- 47** Аксессуары для саморегулирующихся нагревательных кабелей

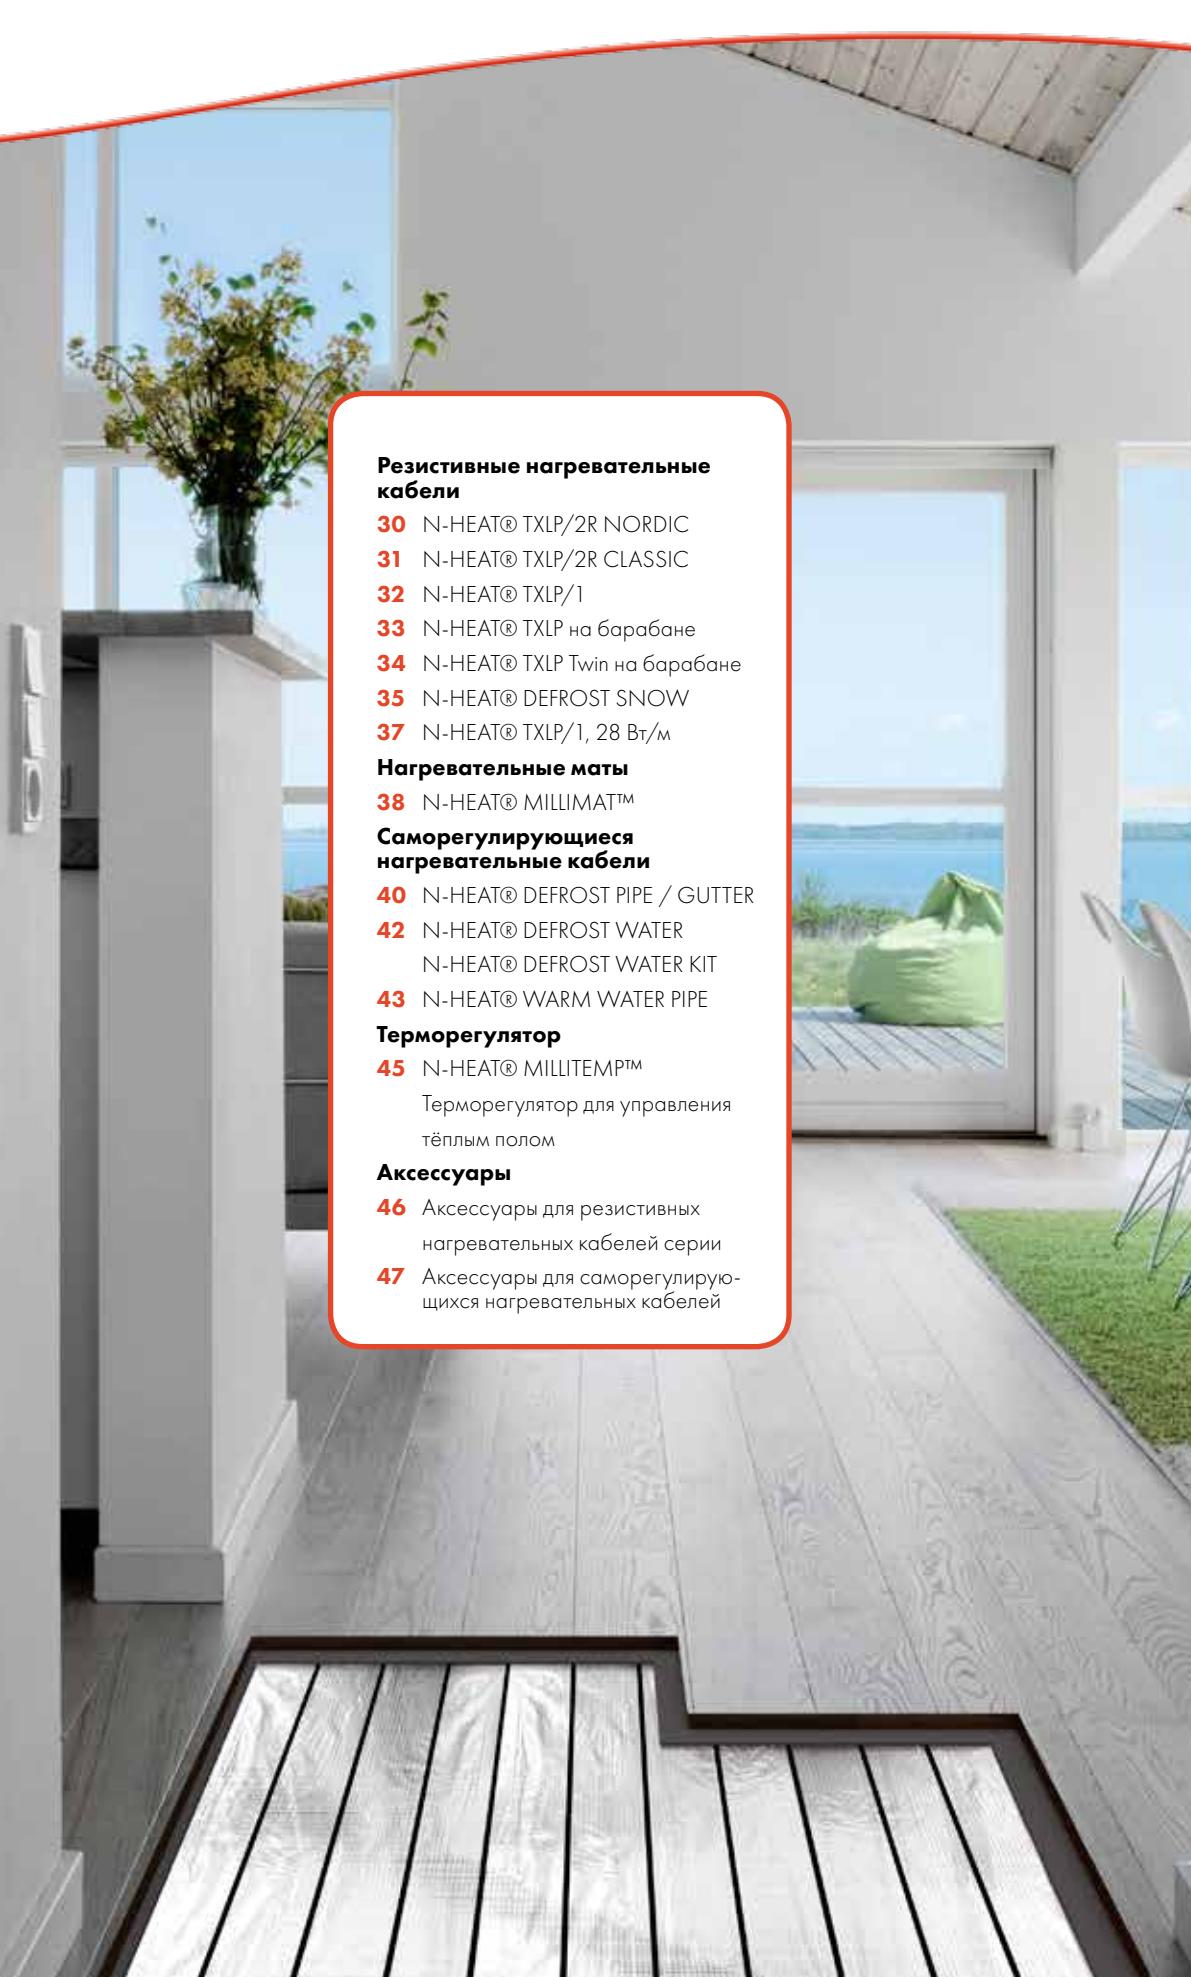

N-HEAT® TXLP/2R NORDIC

Комплект двухжильного нагревательного кабеля для обогрева пола



Применение:

Комплекты нагревательного кабеля TXLP/2R идеально подходят для обогрева бетонных полов в зданиях. Они также могут использоваться в системах снеготаяния, для защиты водостоков и желобов крыш от обледенения, и обогрева грунта. Каждый комплект имеет уникальное встроенное безмуфтовое соединение с маркировкой =>SPLICE<= на поверхности кабеля. Обратный провод не требуется. Монтаж упрощается за счёт того, что конец кабеля можно поместить там, где это удобно. Герметичная концевая муфта водонепроницаема и может устанавливаться в любом месте. Кабель питания длиной 2,3 м. имеет маркировку ***.



Конструкция:

- Однопроволочный резистивный проводник
- Многопроволочная силовая "обратная" жила
- Изоляция из сшитого полиэтилена (СПЭ)
- Проводник заземления из луженой меди
- Алюминиополимерный экран
- Внешняя оболочка из ПВХ
- Внешний диаметр: около 7,0 мм

Технические характеристики:

- Комплекты мощностью от 200 до 3300 Вт с фиксированным сопротивлением для каждой величины мощности комплекта
- Удельная мощность кабеля: 10 - 17 Вт/м
- Устойчивый к воздействию ультрафиолета
- Максимальная рабочая температура внешней оболочки: 65 °С
- Минимальный радиус изгиба: пятикратный диаметр кабеля
- Допуск на сопротивление проводника: -5/+10%
- Максимальное напряжение системы: 300/ 500 В
- Номинальное напряжение: 230 В

TXLP/2R NORDIC – комплекты двухжильного нагревательного кабеля, 17 и 10 Вт/м

ТИП	Мощность при напряжении 230 В	Длина нагревательного элемента (*)	Номинальное сопротивление нагревательного элемента	Наружный диаметр	Макс. плотность магнитного потока	Вес одного комплекта	Артикул	GTIN
	(Вт)	(м)	(Ом)	(мм)	(мкТл)	(кг)		
TXLP/2R 200/17	200	11,8	264,5	7,0	0,55	1,1	10224120	7045210068511
TXLP/2R 300/17	300	17,6	176,3	7,0	0,80	1,4	10224185	7045210068528
TXLP/2R 400/17	400	23,5	132,3	7,0	1,06	1,8	10224186	7045210068535
TXLP/2R 500/17	500	29,3	105,8	7,0	1,33	2,2	10224187	7045210068542
TXLP/2R 600/17	600	35,2	88,2	7,0	1,46	2,6	10224188	7045210068559
TXLP/2R 700/17	700	41,0	75,6	7,0	1,59	2,9	10224189	7045210068566
TXLP/2R 840/17	840	49,7	63,0	7,0	1,86	3,5	10224190	7045210068573
TXLP/2R 1000/17	1000	58,3	52,9	7,0	2,23	4,1	10224191	7045210068580
TXLP/2R 1250/17	1250	72,4	42,3	7,0	2,65	5,0	10224192	7045210068597
TXLP/2R 1370/17	1370	80,8	38,6	7,0	3,32	5,3	10224193	7045210068801
TXLP/2R 1700/17	1700	100,0	31,1	7,0	3,63	6,7	10224204	7045210068818
TXLP/2R 2100/17	2100	123,7	25,2	7,0	4,51	8,0	10224205	7045210068825
TXLP/2R 2600/17	2600	154,5	20,3	7,0	5,57	9,7	10224206	7045210068832
TXLP/2R 3300/17	3300	194,0	16,0	7,0	6,90	12,1	10224207	7045210068849
TXLP/2R 230/10	230	23,0	230,0	7,0	0,29	1,7	10224179	7045210068856
TXLP/2R 380/10	380	38,3	139,2	7,0	0,48	2,7	10224180	7045210068863
TXLP/2R 530/10	530	53,4	99,8	7,0	0,67	3,7	10224181	7045210068870
TXLP/2R 650/10	650	64,8	81,4	7,0	0,82	4,2	10224182	7045210068887
TXLP/2R 760/10	760	76,0	69,6	7,0	0,96	5,2	10224183	7045210068894
TXLP/2R 940/10	940	94,4	56,3	7,0	1,19	6,4	10224224	7045210068900
TXLP/2R 1050/10	1050	105,4	50,4	7,0	1,32	6,9	10224225	7045210068917
TXLP/2R 1300/10	1300	130,4	40,7	7,0	1,64	8,6	10224226	7045210068924
TXLP/2R 1610/10	1610	161,3	32,9	7,0	2,03	10,7	10224227	7045210068931

*В дополнение к этому, изделия поставляются с силовым кабелем питания длиной 2,3 м.

N-HEAT® TXLP/2R CLASSIC

Комплект двухжильного нагревательного кабеля для обогрева пола



Применение:

Комплекты нагревательного кабеля TXLP/2R идеально подходят для обогрева бетонных полов в зданиях. Они также могут использоваться в системах снеготаяния, для защиты водостоков и желобов крыш от обледенения, и обогрева грунта. Каждый комплект имеет уникальное встроенное безмуфтовое соединение с маркировкой =>SPLICE=< на поверхности кабеля. Обратный провод не требуется. Монтаж упрощается за счёт того, что конец кабеля можно поместить там, где это удобно. Герметичная концевая муфта водонепроницаема и может устанавливаться в любом месте. Кабель питания длиной 2,3 м. имеет маркировку ***.



Конструкция:

- Однопроволочный резистивный проводник
- Однопроволочная силовая "обратная" жила
- Изоляция из сшитого полиэтилена (СПЭ)
- Проводник заземления из луженой меди
- Алюминиевый экран
- Внешняя оболочка из ПВХ
- Внешний диаметр: около 7,0 мм

Технические характеристики:

- Комплекты мощностью от 200 до 3300 Вт с фиксированным сопротивлением для каждой величины мощности комплекта
- Удельная мощность кабеля: 17 Вт/м
- Устойчивый к воздействию ультрафиолета
- Максимальная рабочая температура внешней оболочки: 65 °C
- Минимальный радиус изгиба: пятикратный диаметр кабеля
- Допуск на сопротивление проводника: -5/+10%
- Максимальное напряжение системы: 300/ 500 В
- Номинальное напряжение: 230 В

TXLP/2R CLASSIC – комплекты двухжильного нагревательного кабеля, 17 Вт/м

ТИП	Мощность при напряжении 230 В	Длина нагревательного элемента (*)	Номинальное сопротивление нагревательного элемента	Наружный диаметр	Макс. плотность магнитного потока	Вес одного комплекта	Артикул	GTIN
	(Вт)	(м)	(Ом)	(мм)	(мкТл)	(кг)		
TXLP/2R 200/17	200	11,8	264,5	7,0	0,55	1,1	10215082	7045210066203
TXLP/2R 300/17	300	17,6	176,3	7,0	0,80	1,4	10022293	7045210013566
TXLP/2R 400/17	400	23,5	132,3	7,0	1,06	1,8	10022294	7045210013573
TXLP/2R 500/17	500	29,3	105,8	7,0	1,33	2,2	10022295	7045210013580
TXLP/2R 600/17	600	35,2	88,2	7,0	1,46	2,6	10022296	7045210013597
TXLP/2R 700/17	700	41,0	75,6	7,0	1,59	2,9	10022297	7045210013603
TXLP/2R 840/17	840	49,7	63,0	7,0	1,86	3,5	10022298	7045210013610
TXLP/2R 1000/17	1000	58,3	52,9	7,0	2,23	4,1	10022288	7045210013511
TXLP/2R 1250/17	1250	72,4	42,3	7,0	2,65	5,0	10022289	7045210013528
TXLP/2R 1370/17	1370	80,8	38,6	7,0	3,32	5,3	10022290	7045210013535
TXLP/2R 1700/17	1700	100,0	31,1	7,0	3,63	6,7	10022291	7045210013542
TXLP/2R 2100/17	2100	123,7	25,2	7,0	4,51	8,0	10022292	7045210013559
TXLP/2R 2600/17	2600	154,5	20,3	7,0	5,57	9,7	10047809	7045210026511
TXLP/2R 3300/17	3300	194,0	16,0	7,0	6,90	12,1	10022300	7045210013634

*В дополнение к этому, изделия поставляются с силовым кабелем питания длиной 2,3 м.

N-HEAT® TXLP/1

Комплект одножильного нагревательного кабеля для обогрева пола



Применение:

Комплекты нагревательного кабеля TXLP/1R идеально подходят для обогрева бетонных полов в зданиях. Они также могут использоваться в системах снеготаяния, для защиты водостоков и желобов крыш от обледенения и для подогрева грунта. Каждый комплект имеет уникальное встроенное безмуттовое соединение с маркировкой =>SPLICE=< на поверхности кабеля.



TXLP/1 — комплекты одножильного нагревательного кабеля, 17 и 10 Вт/м

ТИП	Мощность при напряжении 230 В	Длина нагревательного элемента (*)	Номинальное сопротивление нагревательного элемента	Наружный диаметр	Вес одного комплекта	Артикул	GTIN
	(Вт)	(м)	(Ом)	(мм)	(кг)		
TXLP/1 300/17	300	17,7	176,3	6,5	1,35	10022267	7045210013306
TXLP/1 400/17	400	23,5	132,3	6,5	1,61	10022269	7045210013320
TXLP/1 500/17	500	29,4	105,8	6,5	1,93	10022270	7045210013337
TXLP/1 600/17	600	35,3	88,2	6,5	2,26	10022271	7045210013344
TXLP/1 700/17	700	41,2	75,6	6,5	2,52	10022272	7045210013351
TXLP/1 850/17	850	50,0	62,2	6,5	3,03	10022273	7045210013368
TXLP/1 1000/17	1000	58,8	52,9	6,5	3,60	10022261	7045210013245
TXLP/1 1250/17	1250	73,5	42,3	6,5	4,36	10022262	7045210013252
TXLP/1 1400/17	1400	82,3	37,8	6,5	4,67	10022263	7045210013269
TXLP/1 1750/17	1750	102,9	30,2	6,5	5,99	10022264	7045210013276
TXLP/1 2200/17	2200	129,4	24,0	6,5	7,41	10022265	7045210013283
TXLP/1 2600/17	2600	156,0	20,3	6,5	8,48	10022266	7045210013290
TXLP/1 3100/17	3100	185,0	17,1	6,5	10,24	10022268	7045210013313
TXLP/1 750/10	750	76,7	70,5	6,5	4,61	10022904	7045210019568
TXLP/1 950/10	950	95,8	55,7	6,5	5,52	10070076	7045210030907
TXLP/1 1070/10	1070	107,4	49,4	6,5	5,99	10022901	7045210019520
TXLP/1 1340/10	1340	134,1	39,5	6,5	7,55	10022902	7045210019544
TXLP/1 1680/10	1680	168,9	31,5	6,5	9,27	10022903	7045210019551

*В дополнение к этому изделию поставляются с кабелем питания длиной 2,3 м на обоих концах.



N-HEAT® TXLP

Одножильный нагревательный кабель общего назначения, поставляемый на барабане



Применение:

Нагревательный кабель TXLP идеально подходит для обогрева бетонных полов в зданиях. Он также используется в системах снеготаяния, для защиты водостоков и желобов крыш от обледенения и для подогрева грунта.



Конструкция:

- Многопроволочный резистивный проводник
- Изоляция из сшитого полиэтилена (СПЭ)
- Проводник заземления из луженой меди
- Алюминиевый экран
- Внешняя оболочка из ПВХ
- Внешний диаметр: около 6,5 мм

Технические характеристики:

- Последовательное сопротивление
- Устойчивый к воздействию ультрафиолета
- Максимальная рабочая температура внешней оболочки: 65°C
- Минимальный радиус изгиба: пятикратный диаметр кабеля
- Допуск на сопротивление проводника: -5/+10%
- Максимальное напряжение системы: 300/500 В

TXLP на барабане — одножильный нагревательный кабель с различным удельным сопротивлением

Тип	Электрическое сопротивление	Наружный диаметр	Вес на 100 м	Артикул	GTIN
	(Ом/м)	(мм)	(кг)		
TXLP 12,7 Ом/м	12,70	6,0	4,6	10156651	70452100154064
TXLP 7,7 Ом/м	7,70	6,0	4,6	10156650	70452100154057
TXLP 5,35 Ом/м	5,35	6,0	4,6	10156649	70452100154040
TXLP 3,5 Ом/м	3,50	6,1	4,9	10156648	7045210054033
TXLP 2,5 Ом/м	2,50	6,1	5,1	10156647	7045210054026
TXLP 1,4 Ом/м	1,40	6,1	5,0	10156646	7045210054019
TXLP 1,0 Ом/м	1,00	6,3	5,2	10156645	7045210054002
TXLP 0,7 Ом/м	0,70	6,3	5,1	10156644	7045210053999
TXLP 0,49 Ом/м	0,49	6,3	5,3	10156613	7045210053982
TXLP 0,3 Ом/м	0,30	6,3	5,3	10156612	7045210053975
TXLP 0,2 Ом/м	0,20	6,3	5,3	10156611	7045210053968
TXLP 0,13 Ом/м	0,13	6,5	5,6	10156610	7045210053951
TXLP 0,09 Ом/м	0,09	6,3	5,3	10156609	7045210053944
TXLP 0,07 Ом/м	0,07	6,3	5,3	10156608	7045210053937
TXLP 0,05 Ом/м	0,05	6,5	5,8	10156607	7045210053920
TXLP 0,02 Ом/м	0,02	6,9	5,6	10156606	7045210053913

N-HEAT® TXLP Twin на барабане

Двухжильный нагревательный кабель общего назначения, поставляемый на барабане



Применение:

Нагревательный кабель TXLP идеально подходит для обогрева бетонных полов в зданиях. Он также используется в системах снеготаяния, для защиты водостоков и желобов крыш от обледенения и для подогрева грунта. Данный кабель является универсальным и многоцелевым, и поэтому может применяться, практически, во всех случаях. TXLP Twin на барабане может устанавливаться в железобетонную арматуру. TXLP Twin на барабане может также устанавливаться непосредственно в асфальт при температуре не более 160 °C.

Конструкция:

- Однопроволочные резистивные проводники
- Изоляция из свитого полизтилена (СПЭ)
- Проводник заземления из луженой меди
- Алюминиевый экран
- Внешняя оболочка из ПВХ
- Внешний диаметр: около 6,5 мм



Технические характеристики:

- Последовательное сопротивление
- Устойчивый к воздействию ультрафиолета
- Максимальная рабочая температура внешней оболочки: 65°C
- Минимальный радиус изгиба: пятикратный диаметр кабеля
- Допуск на сопротивление проводника: -5/+10%
- Максимальное напряжение системы: 300/500 В

TXLP Twin на барабане – Двухжильный нагревательный кабель с различным удельным сопротивлением

Type	Электрическое сопротивление	Наружный диаметр	Вес на 100 м (кг)	Артикул	GTIN
	(Ом/м)				
TXLP TWIN 13,1 Ом/м	13.1	6.2	4,5	10232251	7045210073447
TXLP TWIN 8,6 Ом/м	8.6	6.6	4,9	10232250	7045210073430
TXLP TWIN 5,7 Ом/м	5.7	6.5	4,8	10232249	7045210073423
TXLP TWIN 3,7 Ом/м	3.7	6.5	4,9	10232248	7045210073416
TXLP TWIN 2,5 Ом/м	2.5	6.5	5,1	10232247	7045210073409
TXLP TWIN 1,5 Ом/м	1.5	6.7	5,0	10232246	7045210073393
TXLP TWIN 1,08 Ом/м	1.08	6.5	4,9	10232245	7045210073386
TXLP TWIN 0,73 Ом/м	0.73	6.3	5,0	10232244	7045210073379
TXLP TWIN 0,48 Ом/м	0.48	6.7	5,3	10232233	7045210073362
TXLP TWIN 0,32 Ом/м	0.32	6.7	5,3	10232232	7045210073355
TXLP TWIN 0,18 Ом/м	0.18	6.9	5,3	10232231	7045210073348
TXLP TWIN 0,13 Ом/м	0.13	6.7	5,3	10232230	7045210073331
TXLP TWIN 0,09 Ом/м	0.09	6.9	5,2	10232229	7045210073324
TXLP TWIN 0,07 Ом/м	0.07	6.9	5,6	10232228	7045210073317
TXLP TWIN 0,05 Ом/м	0.05	6.9	5,5	10232219	7045210073300

N-HEAT® DEFROST SNOW

Комплект двужильного кабеля для систем снеготаяния



Применение:


DEFROST SNOW — готовые к монтажу комплекты двужильного нагревательного кабеля для систем снеготаяния, устанавливаемых на подъездных путях, дворовых открытых площадках, ступенях уличных лестниц и т. п. Кабель может укладываться непосредственно в горячий асфальт (160°C), покрываться бетоном, плитами или песком. Комплект DEFROST SNOW снабжен питающим кабелем длиной 10 м и встроенным безмуттовым соединением SPLICE.

Конструкция:

- Однопроволочный резистивный проводник
- Изоляция из сшитого полиэтилена (СПЭ)
- Проводник заземления из луженой меди
- Алюминиевый усиленный экран
- Внешняя оболочка из ПВХ
- Интегрированный силовой питающий кабель
- Внешний диаметр: около 7,0 мм

Технические характеристики:

- Мощность комплектов от 640 до 3400 Вт при напряжении 230 В
- Удельная мощность кабеля: 28 Вт/м
- Устойчивый к воздействию ультрафиолета
- Макс. температура наружной оболочки кабеля под напряжением: 65°C
- Минимальный радиус изгиба: пятикратный диаметр кабеля
- Допуск на сопротивление проводника: $-5/+10\%$
- Максимальное напряжение системы: 300/ 500 В
- Длина питающего кабеля: 10 м
- Номинальное напряжение: 230 В
- Макс. температура асфальта: 160°C

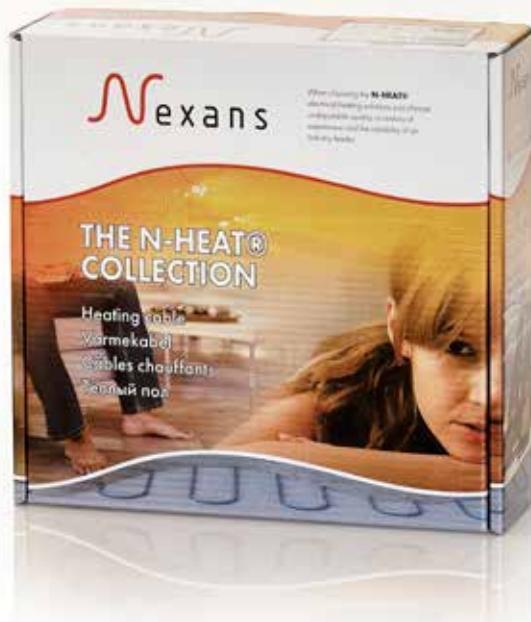

DEFROST SNOW — комплекты двужильного нагревательного кабеля для систем снеготаяния

Выходная мощность комплекта	Длина нагревательного элемента (*)	Номинальное сопротивление нагревательного элемента	Наружный диаметр	Вес	Артикул	GTIN
(Вт)	(м)	(Ом)	(мм)	(кг)		
640	22,9	82,7	7,0	2,3	10092292	704521003440
890	31,9	59,4	7,0	2,8	10092293	7045210034417
1270	45,4	41,7	7,0	3,7	10092324	7045210034424
1900	68,1	27,8	7,0	5,2	10092325	7045210034431
2700	96,4	19,6	7,0	7,0	10082427	7045210034433
3400	120,0	15,6	7,0	8,4	10070744	7045210030709

*К нагревательному элементу присоединён отрезок силового питающего кабеля длиной 10 м



N-HEAT® TXLP/1, 28 Вт/м

Комплект одножильного кабеля для систем снеготаяния



Применение:

Данные комплекты нагревательного кабеля TXLP имеют удельную мощность 28 Вт/м. Встроенные безмуфтовые соединения SPLICE с обоих концов надёжно обеспечивают водонепроницаемость по всей длине кабеля. Высокая удельная мощность и водонепроницаемые безмуфтовые соединения SPLICE делают эти комплекты особенно подходящими для использования вне помещений в системах снеготаяния и антиобледенения.

Конструкция:

- Однопроволочный резистивный проводник
- Изоляция из свитого полиэтилена (СПЭ)
- Проводник заземления из луженой меди
- Армированный алюминиевый экран
- Внешняя оболочка из ПВХ
- Цвет внешней оболочки: голубой
- Тип соединения с силовым кабелем питания: безмуфтовый
- Внешний диаметр: 6,5 мм



Технические характеристики:

- Мощность комплектов от 380 до 2800 Вт при напряжении 230 В
- Удельная мощность кабеля: 28 Вт/м
- Устойчивый к воздействию ультрафиолета
- Макс. температура наружной оболочки кабеля под напряжением: 65 °C
- Минимальный радиус изгиба: пятикратный диаметр кабеля
- Механическая прочность по стандарту IEC 60800: M2
- Предел распространения горения соответствует IEC 60332-1
- Длина силового питающего кабеля: 2,3 м
- Номинальное напряжение: 230 В

Комплекты одножильного нагревательного кабеля для систем снеготаяния

Выходная мощность комплекта	Длина нагревательного элемента (*)	Номинальное сопротивление нагревательного элемента	Номинальное удельное сопротивление	Наружный диаметр	Вес	Артикул
(Вт)	(м)	(Ом)	(Ом/м)	(мм)	(кг)	
380	13,8	139,2	10	6,5	1,1	10025165
640	22,9	82,7	3,6	6,5	1,6	10022278
900	32,1	58,8	1,84	6,5	2	10022279
1280	45,8	41,3	0,9	6,5	2,8	10022274
1600	57,3	33,1	0,58	6,5	3,4	10022275
1800	64	29,4	0,46	6,5	3,6	10028845
2240	80,2	23,6	0,29	6,5	4,6	10022276
2800	100	18,8	0,19	6,5	6,2	10066663


*К нагревательному элементу с обоих концов присоединён отрезок силового питающего кабеля длиной 2,3 м

N-HEAT® MILLIMAT™

Нагревательный мат на основе тонкого двужильного кабеля

Применение:

MILLIMAT идеально подходит для реконструкции помещений всех типов, в том числе ванных комнат. Мат представляет собой комплект двужильного нагревательного кабеля, прикрепленный к тонкой клейкой стекловолоконной сетке. Наружный диаметр нагревательного кабеля составляет около 4 мм. Комплект нагревательного кабеля поставляется с кабелем питания длиной 2,5 м.

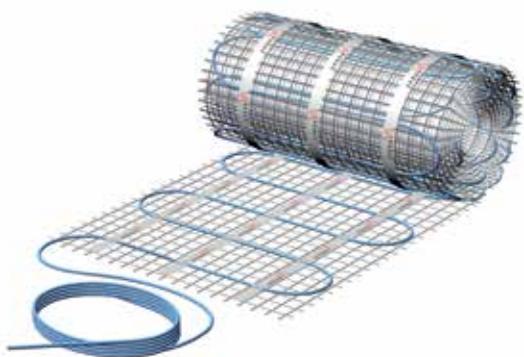

Конструкция:

- Изоляция из фторэтиленпропилена
- Сплошной медный провод заземления
- Стекловолоконная сетка
- Внешняя оболочка из ПВХ
- Алюминиевый экран
- Общая толщина 4,5 мм
- Ширина 50 см

Технические характеристики:

- Удельная мощность мата 100 или 150 Вт/м².
- Общая мощность мата от 150 до 1800 Вт
- Максимальная рабочая температура внешней оболочки: 100°C
- Допуск на сопротивление проводника: -5 / + 10 %
- Номинальное напряжение: 230 В

Скрытое безмуфтовое соединение SPLICE:

Скрытое безмуфтовое соединение - такое же тонкое и прочное, как и сам кабель, упрощает монтаж, поскольку не приходится переделывать черновой пол при монтаже.



MILLIMAT™ – 150 Вт/м²

Площадь маты	Выходная мощность	Длина маты	Ширина маты	Миним. площадь	Сопротивление нагревательного элемента, Ом			Артикул	GTIN
					(м ²)	(Вт)	(м)	Мин. (-5%)	Номинал.
1,0	150*	2,0	0,5	1,2	388	335	352,7	10224766*	7045210054637
1,5	225*	3,0	0,5	1,8	258,7	223,3	235,1	10224783*	7045210054644
2,0	300*	4,0	0,5	2,3	194	167,5	176,3	10224784*	7045210055993
2,5	375	5,0	0,5	2,8	155,2	134	141,1	10224785	7045210056006
3,0	450	6,0	0,5	3,4	129,4	111,6	117,6	10224786	7045210056013
3,5	525	7,0	0,5	3,9	110,9	95,7	100,8	10167654	7045210056020
4,0	600	8,0	0,5	4,5	97	83,7	88,2	10224788	7045210056037
5,0	750	10,0	0,5	5,6	77,6	67	70,5	10224789	7045210056044
6,0	900	12,0	0,5	6,7	64,7	55,8	58,8	10224790	7045210056051
7,0	1050	14,0	0,5	7,8	55,5	47,8	50,4	10224791	7045210056068
8,0	1200	16,0	0,5	8,9	48,5	41,8	44,1	10224792	7045210056075
10,0	1500	20,0	0,5	11,1	38,8	33,5	35,3	10224793	7045210060300
12,0	1800	24,0	0,5	13,3	32,4	27,9	29,4	10193655	7045210060317

* Этот мат этого размера не поставляется со встроенным безмuffтовым соединением Splice

Маты поставляются с силовым проводом питания длиной 2,5 м

N-HEAT® DEFROST PIPE / GUTTER

Саморегулирующийся нагревательный кабель непромышленного применения



Применение:

DEFROST PIPE — саморегулирующийся нагревательный кабель для защиты труб и ёмкостей от промерзания, для использования в системах антиобледенения водосточных желобов и водостоков крыш. Кабель может нарезаться по длине непосредственно на месте с учетом требуемых размеров, то есть его точная монтажная длина может определяться без сложных расчетов. Саморегулирующие свойства кабеля увеличивают его безопасность и надежность. Кабель DEFROST PIPE не перегревается и не перегорает даже при укладке с перехлестом. Его удельная мощность автоматически изменяется при изменении температуры трубы.

Кабель DEFROST PIPE 20/GUTTER пригоден для обогрева водосточных желобов и водостоков крыши и может считаться универсальным в этой области применения.

Конструкция:

- Никелированные медные шины
- Полупроводниковая полимерная матрица
- Изоляция: поперечно сшитый полиэтилен
- Алюминиевый экран
- Проводник заземления из луженой меди
- Внешняя оболочка из полиолефина

Технические характеристики:

- Мин. температура при монтаже: -45 °C
- Макс. рабочая температура наружной оболочки кабеля под напряжением: 65 °C
- Макс. рабочая температура наружной оболочки кабеля без напряжения: 80 °C
- Исключение составляет кабель DEFROST PIPE 15 - макс. температура наружной оболочки кабеля без напряжения: 65 °C
- Минимальный радиус изгиба: 25мм
- Номинальное напряжение: 230 В

Кабель DEFROST PIPE с экраном из алюминиевой фольги

Тип АО Экран из алюминиевой фольги	Мощность при 10 °C	Наружный размер		Сечение шины	Вес	Артикул	GTIN
		Ширина	Высота				
(Вт/м)	(мм)	(мм)		(мм²)	(кг/100 м)		
DEFROST PIPE 10	10	13,6	5,5	2 x 1,23	9,1	10182113	7045210059007
DEFROST PIPE 15	15	8,0	5,5	2 x 0,56	5,3	10174809	7045210056402
DEFROST PIPE 20 / GUTTER	20	13,6	5,5	2 x 1,23	9,1	10174810	7045210056419
DEFROST PIPE 30	30	13,6	5,5	2 x 1,23	9,1	10174811	7045210056426
DEFROST PIPE 40	40	13,6	5,5	2 x 1,23	9,1	10182504	7045210059014

Кабель DEFROST PIPE с экранирующей оплеткой


Тип ВО Экранирующая оплетка	Мощность при 10 °C	Наружный размер		Сечение шины	Вес	Артикул	GTIN
		Ширина	Высота				
(Вт/м)	(мм)	(мм)		(мм²)	(кг/100 м)		
DEFROST PIPE 10	10	14,1	5,8	2 x 1,23	10,8	10182505	7045210059021
DEFROST PIPE 15	15	8,5	5,8	2 x 0,56	6,2	10182506	7045210059038
DEFROST PIPE 20 / GUTTER	20	14,1	5,8	2 x 1,23	10,8	10182507	7045210059045
DEFROST PIPE 30	30	14,1	5,8	2 x 1,23	10,8	10182508	7045210059052
DEFROST PIPE 40	40	14,1	5,8	2 x 1,23	10,8	10182509	7045210059069

DEFROST PIPE/GUTTER — максимальные значения длины кабеля и соответствующие значения номинального тока нагрузки при различных температурах.

Тип	Темпера- тура (°C)	Макс. длина отрезка (м) и номинальный ток нагрузки					
		6 A	10 A	16 A	20 A	25 A	32 A
DEFROST PIPE 10	+10	77	128	177	177	177	177
	0	64	106	160	160	160	160
	-10	54	90	144	149	149	149
	-20	47	78	125	139	139	139
	-40	37	62	99	124	124	124
DEFROST PIPE 15	+10	59	98	105	105	105	105
	0	50	83	97	97	97	97
	-10	43	72	91	91	91	91
	-20	38	64	85	85	85	85
	-40	31	52	77	77	77	77
DEFROST PIPE 20 / GUTTER	+10	41	68	109	129	129	129
	0	34	57	92	115	119	119
	-10	30	50	79	99	111	111
	-20	26	44	70	87	104	104
	-40	21	35	56	71	88	93
DEFROST PIPE 30	+10	31	52	83	104	113	113
	0	27	45	71	89	105	105
	-10	23	39	63	78	98	98
	-20	21	35	56	69	87	87
	-40	17	28	45	57	71	83
DEFROST PIPE 40	+10	22	36	57	71	89	94
	0	19	31	50	62	78	88
	-10	17	28	44	55	69	83
	-20	15	25	40	50	62	78
	-40	13	21	33	42	52	71

Для кабеля, полностью окружённого льдом или водой, применяются следующие ограничения по монтажной максимальной длине отрезка:

Тип	Темпера- тура (°C)	Макс. длина отрезка (м) и номинальный ток нагрузки					
		10 A	16 A	20 A	25 A	32 A	40 A
DEFROST PIPE 10	+10	74	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5
	0	61,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5
	-30	61,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5
DEFROST PIPE 20	+10	34,5	55	69	86	100,5	100,5
	0	29	46,5	58	72,5	93	100,5
	-30	29	46,5	58	72,5	93	100,5

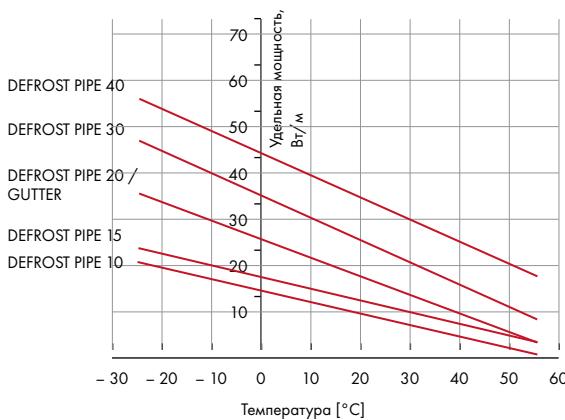

N-HEAT® DEFROST WATER и комплекты DEFROST WATER KIT

Саморегулирующийся нагревательный кабель для монтажа в трубопроводах холодного водоснабжения



Применение:

DEFROST WATER — саморегулирующийся нагревательный кабель, не содержащий галогенов, для защиты от промерзания трубопроводов холодного водоснабжения. Кабель предназначен для монтажа внутри трубопровода. Наружная оболочка кабеля разрешена для использования в трубопроводах с питьевой водой. Кабель DEFROST WATER поставляется на барабанах. DEFROST WATER KIT — это комплекты кабеля, имеющего определённую длину, иключающего концевую и переходную муфты и питающий кабель с вилкой европейского образца.

Кабель DEFROST WATER может нарезаться по длине на месте с учетом требуемых размеров, при этом точная длина может определяться без сложных расчетов. Длина кабеля, входящего в комплекты DEFROST WATER KIT, изменяться не может.

Мощность кабеля автоматически меняется при изменении температуры поверхности трубопровода. Однако рекомендуется использовать терморегулятор для ограничения времени работы кабеля в летнее время.

Тип*	Вес, кг	Артикул	Глобальный № товара (GTIN)
Комплект DEFROST WATER KIT 2м	0,37	10253081	7045210076905
Комплект DEFROST WATER KIT 3 м	0,40	10254901	7045210063301
Комплект DEFROST WATER KIT 4 м	0,50	10253082	7045210076912
Комплект DEFROST WATER KIT 5 м	0,55	10254902	7045210063318
Комплект DEFROST WATER KIT 6м	0,60	10253083	7045210076929
Комплект DEFROST WATER KIT 7 м	0,65	10254903	7045210063325
Комплект DEFROST WATER KIT 8 м	0,75	10253104	7045210076936
Комплект DEFROST WATER KIT 10 м	0,85	10254904	7045210063332
Комплект DEFROST WATER KIT 15 м	1,20	10254905	7045210063349
Комплект DEFROST WATER KIT 20 м	1,50	10254906	7045210063356
Комплект DEFROST WATER KIT 25 м	1,85	10254907	7045210063363

* В остальных случаях комплект DEFROST WATER KIT имеет те же характеристики, что и представленный ниже кабель DEFROST WATER

Тип	Мощность при 5 °C (Вт/м)	Наружный размер (мм)	Сечение шины (мм ²)	Вес (кг/100 м)	Макс. длина (м)	Артикул	GTIN
DEFROST WATER	18,5 в воде 9 в воздухе	7,0	2 x 0,5	6,1	60 в воде 100 в воздухе	10064795	7045210030303

Тип	Темп, °C	Пусковой ток, A/m	Макс. длина, м Ток срабатывания автоматического выключателя 10 А в воде	Макс. длина, м Ток срабатывания автоматического выключателя 10 А в воздухе
DEFROST WATER	5	0,2	60	100
	0	0,3	54	90
	-10	0,4	42	70
	-20	0,5	30	50
	-30	0,7	24	40


N-HEAT® WARM WATER PIPE

Саморегулирующийся нагревательный кабель для поддержания температуры трубопроводов горячей воды



Применение:

WARM WATER PIPE — саморегулирующийся нагревательный кабель, который идеально подходит для поддержания температуры трубопроводов горячей воды. Кабель WARM WATER PIPE применяется для поддержания температуры воды около 55 °C. Может нарезаться по длине на месте с учетом требуемых размеров, при этом точная длина может определяться без сложных расчетов. Саморегулирующие свойства кабеля увеличивают его безопасность и надежность. Кабель WARM WATER PIPE не перегревается и не перегорает. Мощность кабеля автоматически меняется при изменении температуры поверхности трубопровода.

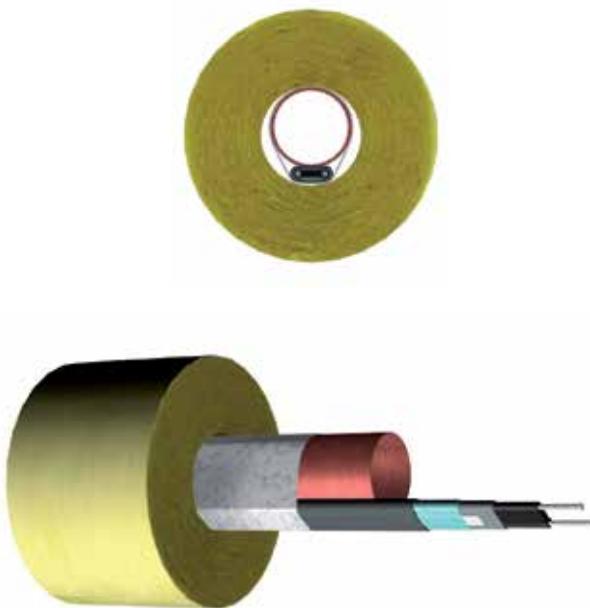


Конструкция:

- Никелированные медные шины
- Полупроводниковая полимерная матрица
- Изоляция из свитого полиэтилена (СПЭ)
- Алюминиевый экран
- Проводник заземления из луженой меди
- Внешняя оболочка из полиэтилена

Технические характеристики:

- Макс. температура наружной оболочки кабеля при подключении: 80°C
- Макс. температура наружной оболочки кабеля без подключения: 100°C
- Минимально допустимая температура монтажа: -10°C
- Минимальный радиус изгиба: 15 мм
- Номинальное напряжение: 230 В
- Макс. ток нагрузки: 20 А
- Макс. сопротивление провода заземления: 18,5 Ом/км
- Устойчив к воздействию ультрафиолета

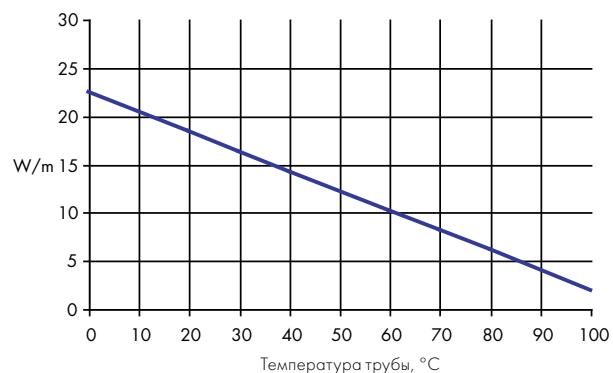

Тип	Мощность при 55 °C	Наружный размер		Сечение шины	Вес	Макс. длина	Артикул	GTIN
	(Вт/м)	Ширина (мм)	Высота (мм)					
WARM WATER PIPE	9	11,6	5,1	2 x 1,23	9,0	120	10061634	7045210028744

Номинальный ток нагрузки	6 А	10 А	16 А	20 А
Макс. длина	30	50	80	120

Поддерживаемая темп.	Диаметр трубы (мм)					
°C	15	20	28	35	42	54
55	20	20	25	30	37	50
50	12	12	19	25	25	37

Значения относятся к теплоизоляции с коэффициентом теплопроводности = 0,038 Вт/мК

< Рекомендуемая толщина теплоизоляции

< Рекомендуемая толщина теплоизоляции



N-HEAT® MILLITEMP™

Терморегулятор для управления «тёплым полом»

Применение:

Для полной реализации всех преимуществ теплого пола необходимо точное регулирование температуры. «Тёплый пол» в сочетании с точным терморегулятором - это наиболее энергоэффективная нагревательная система, которую только может иметь человек в современном здании.

Конструкция терморегулятора уникальна, и каждый элемент был тщательно спроектирован с учетом внешней эстетики и удобства для пользователя. Качество терморегулятора соответствует самым строгим требованиям как простого потребителя, так и профессионала-монтажника.




Особенности:

- Большой экран с голубой подсветкой
- Программирование 4-х различных температурных режимов в течение суток
- Ручной режим регулировки температуры
- Часы с индикацией времени в режимах 12 и 24 часа
- Индикация дня недели: понедельник — воскресенье
- Три режима работы датчиков: измерение температуры пола, температуры воздуха помещения, и комбинированный режим
- Для холодных помещений режим защиты от низких температур
- Диапазон температур от 5 до 40 °C (по умолчанию)
- Возможность калибровки температуры
- Функция таймера

Технические характеристики:

- Шаг установки температуры: +0,5 °C
- Максимальная нагрузка: 16 A
- Напряжение питания: 230 В
- Размеры: 86 x 86 x 13 мм (ширина x высота x глубина)
- Класс защиты IP 21

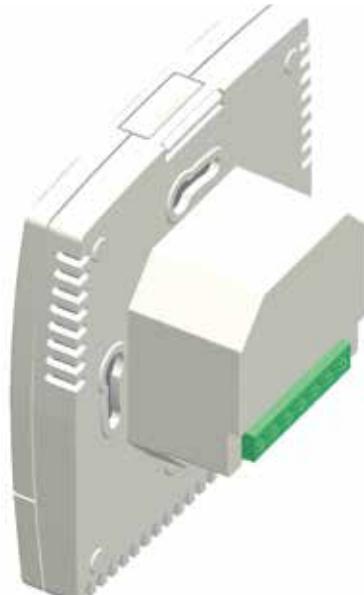

Тип	Артикул	GTIN
Цифровой терморегулятор MILLITEMP CDFR-003 EN	10175393	7045210059809

АКСЕССУАРЫ для нагревательных кабелей серии N-HEAT®

Для нагревательных кабелей серии N-HEAT® поставляются следующие аксессуары.

Наименование	Описание	Применяется для кабелей	Артикул	GTIN
1. Кронштейн подвески	Кронштейн из нержавеющей стали для подвески нагревательного кабеля в водостоках крыш.	TXLP	10191134	7045210029949
2. Монтажная лента	Оцинкованная лента для монтажа нагревательных кабелей в полах и на открытом воздухе. Может также использоваться в водосточных желобах.	TXLP	10191073	7045210030402
3. Пластиковая разделительная лента, 1м	Пластиковая монтажная лента для нагревательного кабеля, устанавливаемого в помещениях и на улице. Может быть также использована для крепления на желобах.	TXLP	10229831	7045210072525
4. Пластиковые разделители	Пластиковые разделители для монтажа нагревательного кабеля в водостоках крыш и водосточных желобах.	TXLP	10068944	7045210030501
5. Комплект переходных муфт 1,5 - 2,5 мм ² (4 муфты)	Комплект переходных муфт для соединения одножильного нагревательного кабеля с питающим кабелем, сечением 1,5 – 2,5 мм ² .	TXLP на барабане	10066638	7045210030204
6. Комплект переходных муфт, 4,0 - 6,0 мм ² (2 муфты)	Комплект переходных муфт для соединения одножильного нагревательного кабеля с питающим кабелем, сечением 4,0 – 6,0 мм ² .	TXLP на барабане	10066639	7045210030228
7. Комплект концевых муфт для TXLP Twin на барабане	Два набора концевых муфт на комплект	TXLP Twin на барабане	10233516	7045210073614
8. Провод питания кабеля TXLP, 1 x 2,5 мм ²	Провод питания для нагревательного кабеля	Бухта (50 м)	10180293	7045210058208
Провод питания кабеля TXLP, 1 x 2,5 мм ²	Провод питания для нагревательного кабеля	Барабан (1000 м)	10180292	7045210058192
Провод питания кабеля TXLP, 1 x 4,0 мм ²	Провод питания для нагревательного кабеля	Барабан (1000 м)	10180314	7045210058215

1.



2.




3.



4.



5.

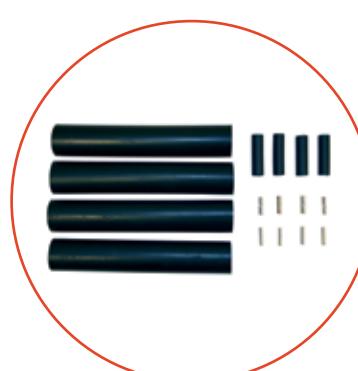

6.



7.




8.



АКСЕССУАРЫ для саморегулирующихся нагревательных кабелей

Для саморегулирующихся нагревательных кабелей Nexans поставляются следующие аксессуары.

Наименование	Применяется для типов кабелей	Артикул	GTIN
1. Стекловолоконная монтажная лента, Ш=12 мм Д=50 м	DEFROST PIPE, WARM WATER PIPE	10068945	7045210030518
2. Комплект соединительной, концевой и переходной муфт	DEFROST PIPE, WARM WATER PIPE	10072993	7045210031508
3. Алюминиевая лента для крепления и оптимального распределения тепла, Ш=50 мм Д=50 м	DEFROST PIPE, WARM WATER PIPE	10021005	7045210030273
4. Зажим DEFROST PIPE CLIP для крепления кабеля DEFROST PIPE к желобам.	DEFROST PIPE	10212359	7045210065916

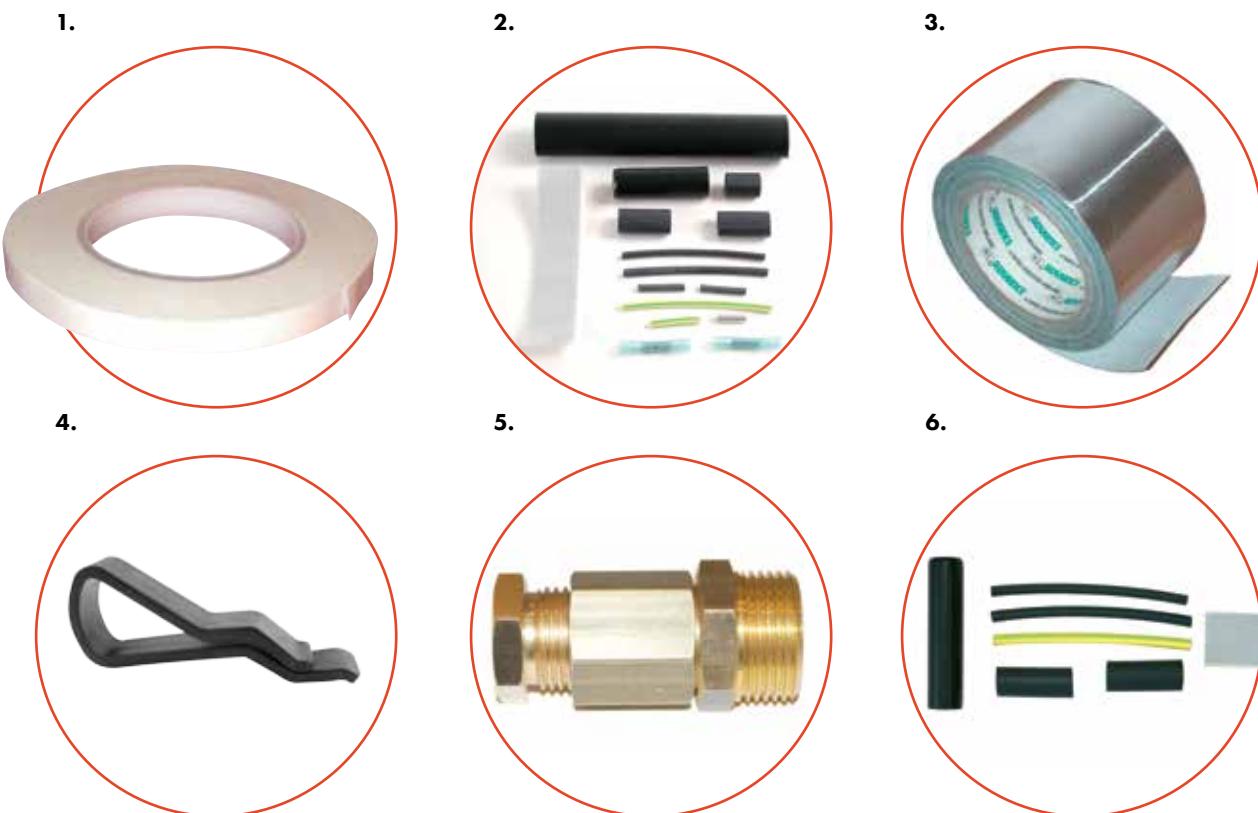

Часть 4

Приложение

- 
- 49** Область применения нагревательных кабелей Nexans

50 Таблица выбора кабеля TXLP/2R 17 Вт/м в зависимости от площади помещения и требуемой удельной мощности кабельной системы обогрева

51 Диаграмма мощности, 120 В

52 Диаграмма мощности, 230 В

53 Диаграмма мощности, 400 В

Область применения нагревательных кабелей Nexans

Расчёт шага укладки кабеля при использовании стандартных комплектов нагревательного кабеля, например, с удельной мощностью 17 Вт/м, упрощается. Под шагом укладки понимается расстояние между прямолинейными участками кабеля.

Применение	Удельная мощность кабельной системы, Вт/м ²		Изделие					
	Макс.	Номинальная	TXLP, комплекты	TXLP, на барабане	MILLIMAT 100 Вт/м ²	MILLIMAT 150 Вт/м ²	Комплекты Defrost sSnow и TXLP/1/28W/m	Саморегулирующиеся кабели
Комфортное отопление:								
Жилая комната	100	70–100	X		X			
Кухня	100	70–100	X		X			
Спальня	100	70–100	X		X			
Детская	100	70–100	X		X			
Общая комната на цокольном этаже	100	70–100	X		X			
Ванная комната	150	120–150	X			X		
Туалет	150	120–150	X			X		
Помещение для стирки	150	120–150	X			X		
Коридор	150	80–100	X		X			
Прихожая	150	80–100	X		X			
Терраса/Крыльцо	150	120–150	X			X		
Базовое отопление	100	40–60	X					
Детский сад		50–70	X					
Офис	100	80–100	X		X			
Складское помещение	100	80–100	X		X			
Магазин	100	80–100	X		X			
Мастерская	100	80–100	X		X			
Снеготаяние:								
Улица		250–350	X	X				
Тротуар		250–350	X	X			X	
Пандус		250–350	X	X			X	
Балкон		250–350	X	X			X	
Лестница		250–350	X	X			X	
Подъезд к зданию		250–350	X	X			X	
Прочее:								
Деревянный пол (1)	80	50–70	X (1)	X				
Холодное складское помещение (1)	15	10–15		X				
Теплоаккумуляционное отопление	250	180–250	X	X				
Сушка бетона		85–135		X				
Спортивная арена / зал		50–90		X				
Футбольное поле		50–90		X				
Оранжерея		70–90		X				
Защита от промерзания		(Вт/м)						
Водостоки крыши		30–50	X	X				X
На трубах < 2 дюймов		8–13		X				X
На трубах > 2 дюймов		10–14		X				X
Внутри труб < 2 дюймов		6–13						X (2)
Поддержание температуры:								
Теплая вода		9 Вт/55 °C						X
Высокая мощность								X

(1) Не более 10 Вт/м

(2) Для питьевой воды используйте кабель DEFROST WATER

Шаг укладки (м) = Обогреваемая площадь (м²) / Длина кабеля (м)

Мощность кабельной системы (Вт) = Общая площадь (м²) x Удельная мощность (Вт/м²)

В качестве «тёплых полов» в бетонных конструкциях рекомендуется использовать одно- или двухжильный нагревательный кабель TXLP. Для выбора комплекта нагревательного кабеля используйте приведенную выше формулу.

Таблица выбора комплектов TXLP/2R, 17 Вт/м, в зависимости от площади помещения и требуемой удельной мощности кабельной системы обогрева.

В приведенной ниже таблице указаны рекомендуемые комплексы с кабелем TXLP/2R, мощностью 17 Вт/м, и шаг укладки кабеля в зависимости от площади помещения и требуемой удельной мощности кабельной системы обогрева.

м²	Удельная мощность 60–80 Вт/м²	Шаг укладки, см	Удельная мощность 80–100 Вт/м²	Шаг укладки, см	Удельная мощность 100–120 Вт/м²	Шаг укладки, см	Удельная мощность 120–150 Вт/м²	Шаг укладки, см
3			1 TXLP 300 Вт	17	1 TXLP 300 Вт	17	1 TXLP 400 Вт	12
4	1 TXLP 300 Вт	22	1 TXLP 400 Вт	17	1 TXLP 400 Вт	17	1 TXLP 500 Вт	13
5	1 TXLP 300 Вт	28	1 TXLP 400 Вт	21	1 TXLP 500 Вт	17	1 TXLP 600 Вт	14
6	1 TXLP 400 Вт	25	1 TXLP 500 Вт	20	1 TXLP 700 Вт	14	1 TXLP 840 Вт	12
7	1 TXLP 500 Вт	23	1 TXLP 600 Вт	20	1 TXLP 840 Вт	14	1 TXLP 1000 Вт	12
8	1 TXLP 500 Вт	27	1 TXLP 700 Вт	19	1 TXLP 840 Вт	16	1 TXLP 1000 Вт	13
9	1 TXLP 600 Вт	25	1 TXLP 840 Вт	18	1 TXLP 1000 Вт	15	1 TXLP 1250 Вт	12
10	1 TXLP 600 Вт	28	1 TXLP 840 Вт	20	1 TXLP 1000 Вт	17	1 TXLP 1250 Вт	13
11	1 TXLP 700 Вт	26	1 TXLP 840 Вт	22	1 TXLP 1250 Вт	15	1 TXLP 1370 Вт	13
12	1 TXLP 700 Вт	29	1 TXLP 1000 Вт	20	1 TXLP 1370 Вт	15	1 TXLP 1700 Вт	12
13	1 TXLP 840 Вт	26	1 TXLP 1000 Вт	22	1 TXLP 1370 Вт	16	1 TXLP 1700 Вт	13
14	1 TXLP 840 Вт	28	1 TXLP 1250 Вт	19	1 TXLP 1370 Вт	17	1 TXLP 1700 Вт	14
15	1 TXLP 1000 Вт	25	1 TXLP 1250 Вт	20	1 TXLP 1700 Вт	15	1 TXLP 2100 Вт	12
16	1 TXLP 1000 Вт	27	1 TXLP 1370 Вт	19	1 TXLP 1700 Вт	16	1 TXLP 2100 Вт	13
17	1 TXLP 1250 Вт	23	1 TXLP 1370 Вт	21	1 TXLP 1700 Вт	17	1 TXLP 2100 Вт	13
18	1 TXLP 1250 Вт	24	1 TXLP 1370 Вт	22	1 TXLP 2100 Вт	14	1 TXLP 2600 Вт	12
19	1 TXLP 1250 Вт	25	1 TXLP 1700 Вт	19	1 TXLP 2100 Вт	15	1 TXLP 2600 Вт	12
20	1 TXLP 1250 Вт	27	1 TXLP 1700 Вт	20	1 TXLP 2100 Вт	16	1 TXLP 2600 Вт	13
21	1 TXLP 1370 Вт	26	1 TXLP 1700 Вт	21	1 TXLP 2100 Вт	17	1 TXLP 2600 Вт	14
22	1 TXLP 1370 Вт	27	1 TXLP 1700 Вт	22	1 TXLP 2600 Вт	14	2 TXLP 1370 Вт	14
23	1 TXLP 1370 Вт	28	1 TXLP 2100 Вт	18	1 TXLP 2600 Вт	15	1 TXLP 3300 Вт	12
24	1 TXLP 1700 Вт	24	1 TXLP 2100 Вт	19	1 TXLP 2600 Вт	16	1 TXLP 3300 Вт	12
25	1 TXLP 1700 Вт	25	1 TXLP 2100 Вт	20	1 TXLP 2600 Вт	16	1 TXLP 3300 Вт	13
26	1 TXLP 1700 Вт	26	1 TXLP 2600 Вт	17	2 TXLP 1370 Вт	16	1 TXLP 3300 Вт	13
27	1 TXLP 1700 Вт	27	1 TXLP 2600 Вт	18	2 TXLP 1370 Вт	17	1 TXLP 3300 Вт	14
28	1 TXLP 2100 Вт	23	1 TXLP 2600 Вт	18	1 TXLP 3300 Вт	14	2 TXLP 1700 Вт	14
29	1 TXLP 2100 Вт	23	1 TXLP 2600 Вт	19	1 TXLP 3300 Вт	15	2 TXLP 2100 Вт	11
30	1 TXLP 2100 Вт	24	1 TXLP 2600 Вт	20	1 TXLP 3300 Вт	15	2 TXLP 2100 Вт	12

Рекомендуемые значения удельной мощности кабельной системы обогрева в зависимости от типа помещения см. на стр. 45

Диаграмма мощности 120 В

Мощность, Вт

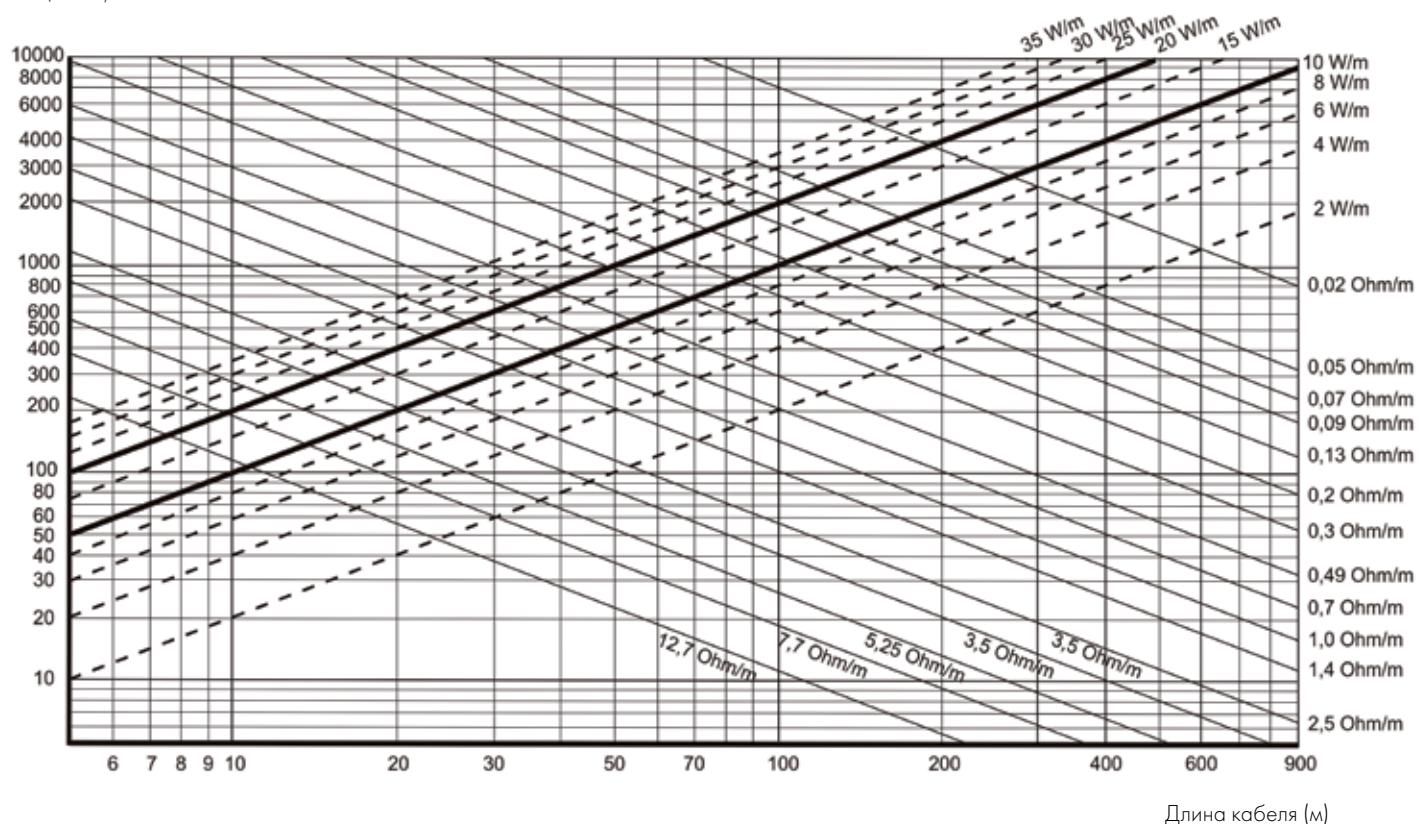


Диаграмма мощности 230 В

Мощность, Вт


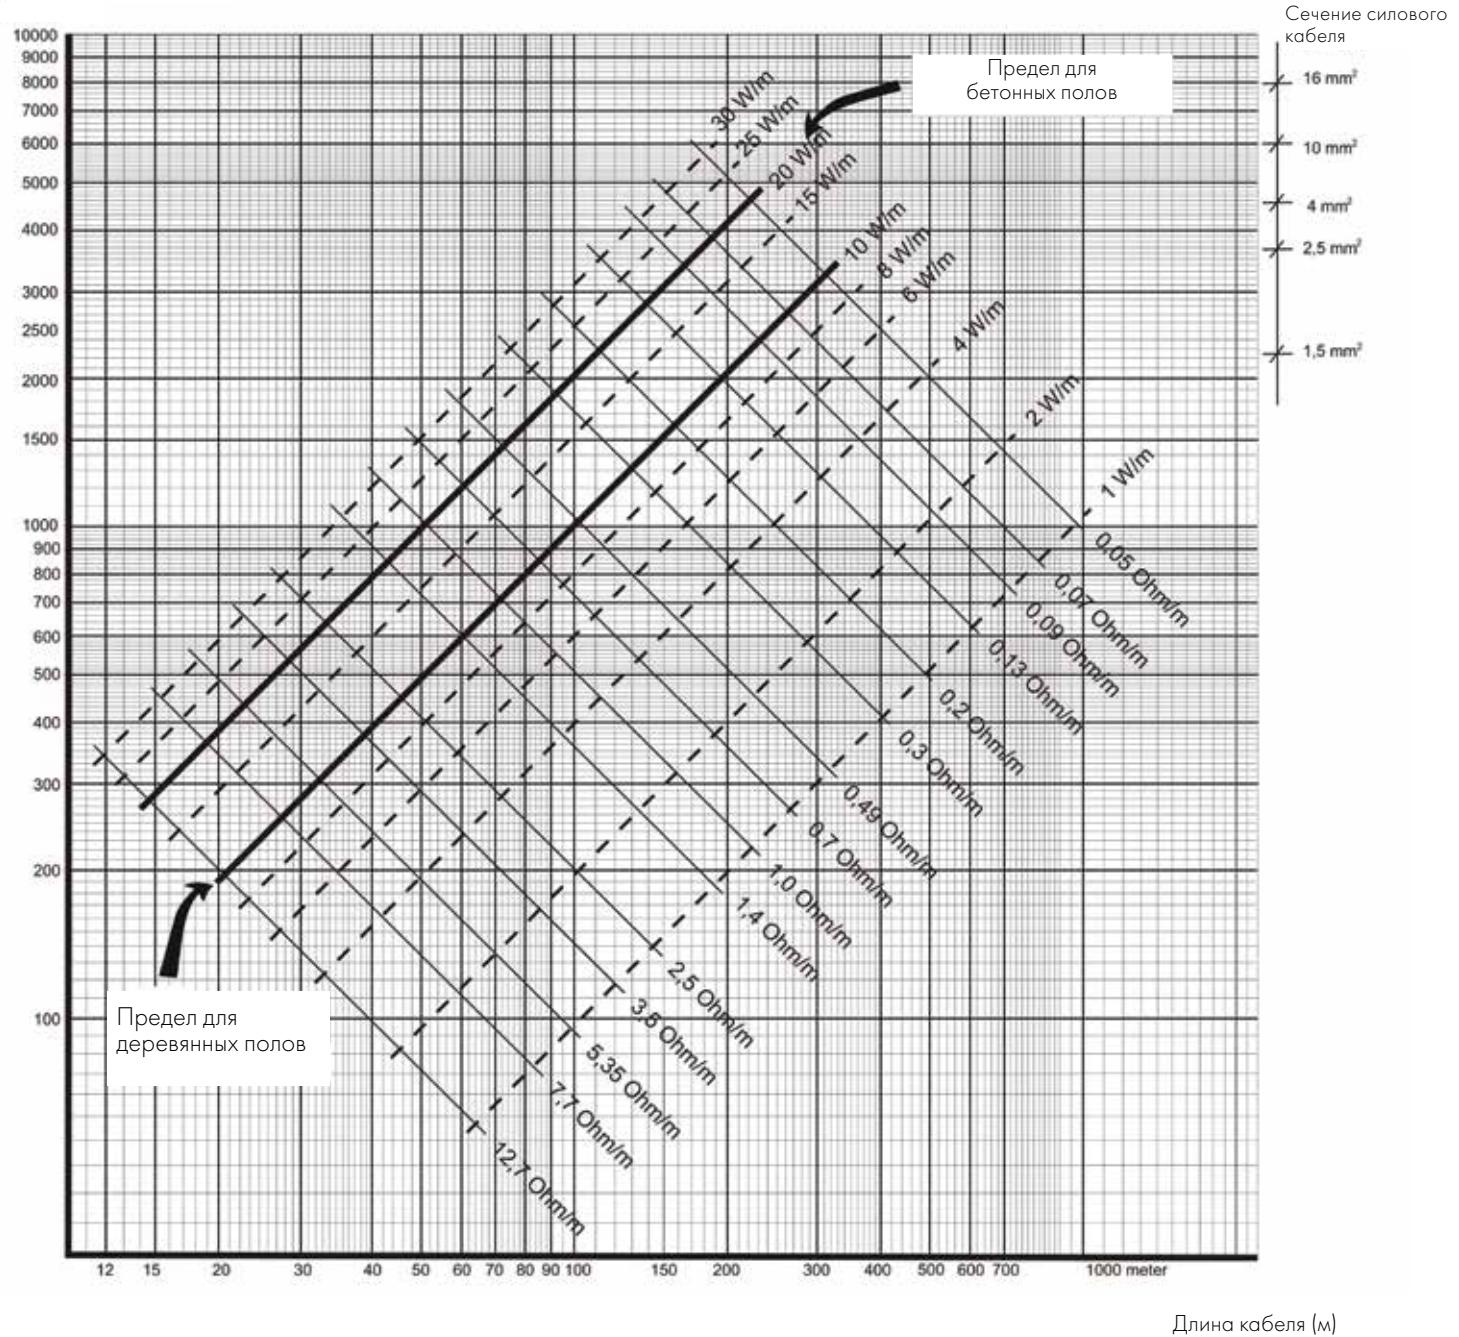


Диаграмма мощности 400 В

Мощность, Вт

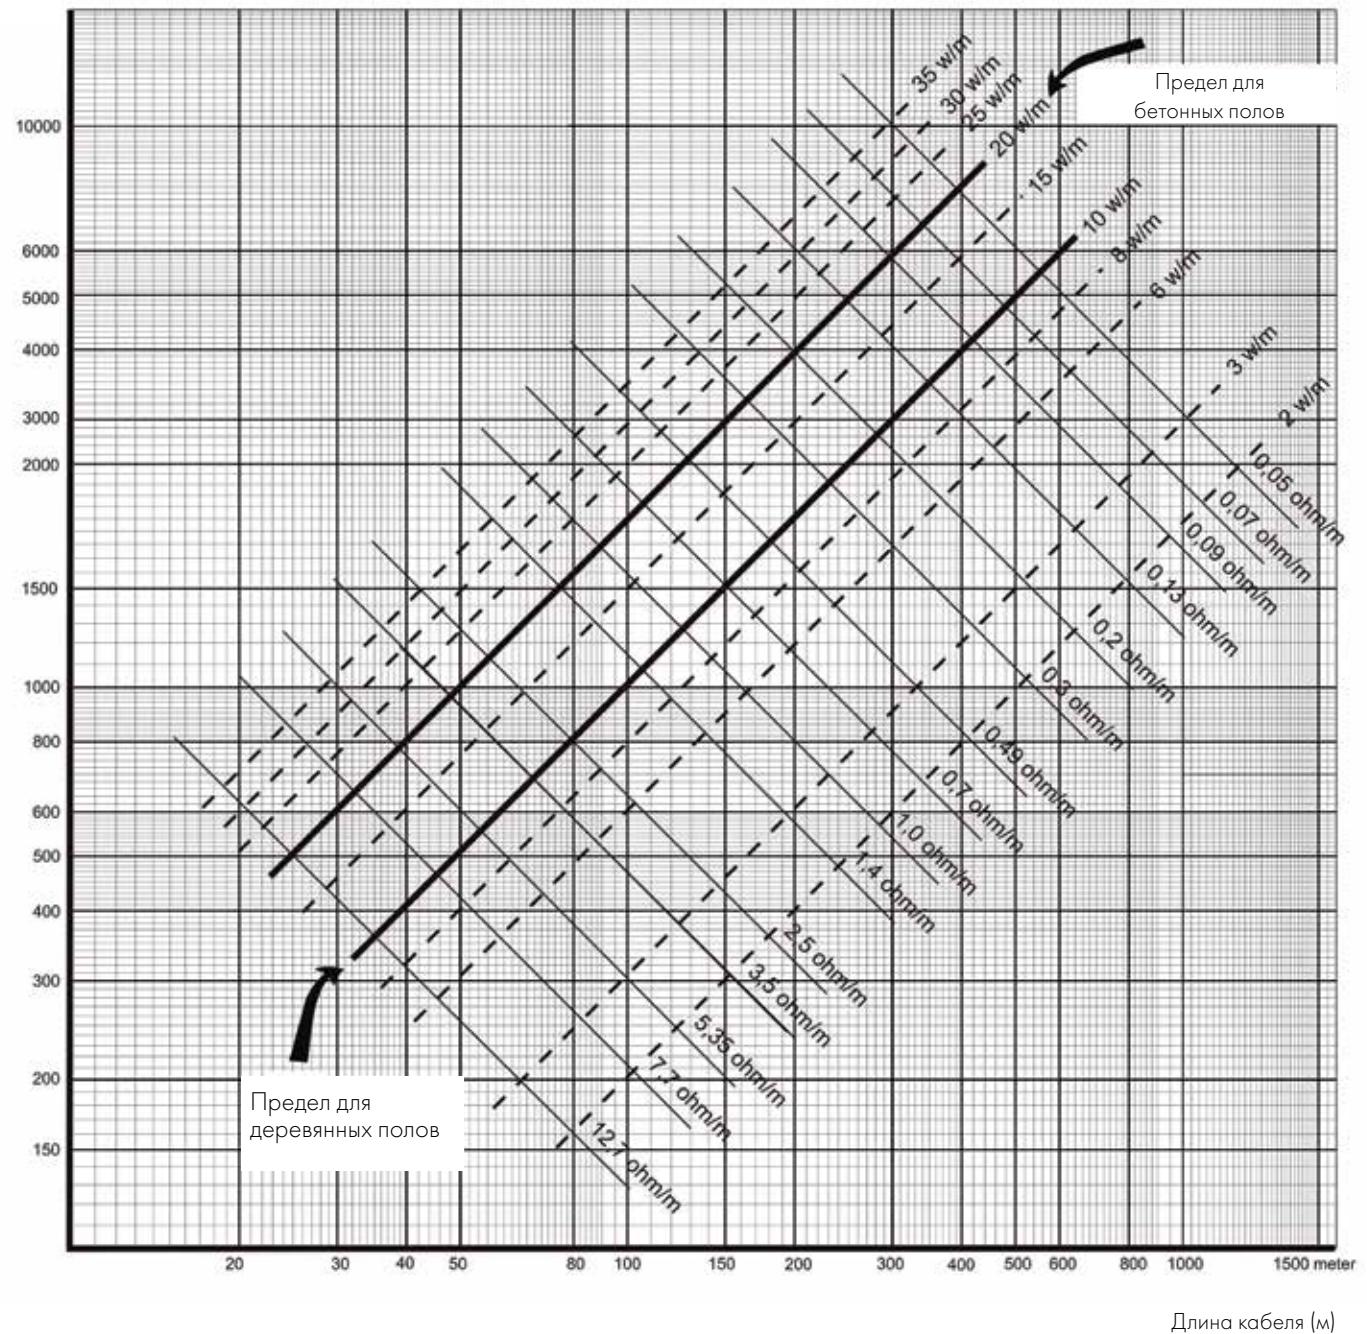

Nexans Norway AS является ведущим производителем различных видов силового, телекоммуникационного и нагревательного кабелей в Норвегии, а также одним из мировых лидеров по производству контрольных кабелей для морских платформ, и высоковольтных подводных кабелей. Головной офис Nexans Norway AS располагается в г. Осло, а заводы - в городах Ронан, Намсус, Лангюс, Кармей и Халден. В Nexans Norway AS имеется три подразделения: подразделение кабелей широкого применения (Market Line), подразделения подводного гибридного кабеля (Hybrid Underwater cable), и подводного высоковольтного кабеля (Submarine High Voltage). Численность персонала компании Nexans Norway AS составляет 1410 сотрудников.

Новый завод по производству нагревательных кабелей Nexans Norway AS находится в городе Лангюс, расположенным в 20 километрах к югу от столицы Норвегии города Осло. С момента открытия в 1992 году завод производит нагревательный кабель, а также силовой кабель для внутренней прокладки, как для рынка самой Норвегии, так и более чем 30-ти зарубежных стран. Склад готовой продукции завода в Лангюсе служит также логистическим центром для всех предприятий Nexans, расположенных в Норвегии.

Подробную информацию вы найдёте по ссылке www.nexans.com/nheat



Website for Nexans heating cables
www.nexans.com/nheat

Nexans Norway AS,
Innspurten 9, Helsfyr,
P.O.Box 6450 Etterstad,
N-0605 Oslo, Norway

Phone: + 47 22 88 61 00
Fax: + 47 22 88 61 01

The logo consists of a stylized red 'N' shape followed by the word 'nexans' in a lowercase sans-serif font.

www.nexans.com/nheat
www.nexans.ru/nheat